


令和2年 2月 6日  
東北電力株式会社

## 東通原子力発電所の現在の状況について

### 1. 運転状況

- 平成23年2月6日より第4回定期検査を実施中

### 2. 電気出力（ 令和元年10月 ～ 令和元年12月 ）

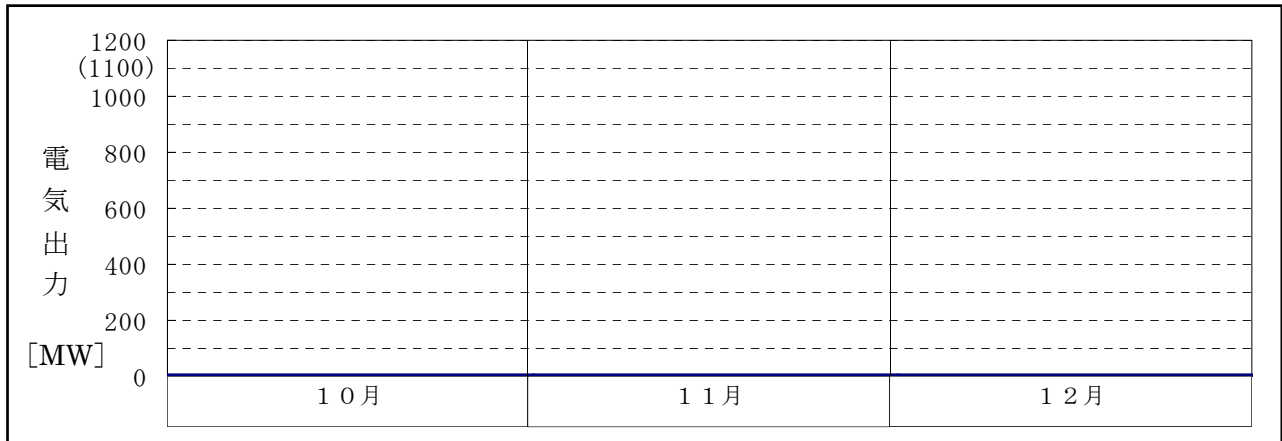

### 3. その他

#### (1) 東通原子力発電所1号機における新規規制基準適合性審査の状況について

- 平成26年6月申請以降，継続的なヒアリングや審査会合において当社の申請内容を説明してきており，これまでに審査会合は21回開催されております。
- 令和元年11月1日の審査会合においては，敷地周辺～敷地の地形，地質・地質構造のうち，補足調査を実施した「一切山東方断層（F-1断層）」など一部を除く敷地周辺の断層について，資料を充実させたうえで改めて説明（以前の審査会合で原子力規制委員会から説明を求められた点への回答）し，原子力規制委員会から概ねご理解をいただきました。
- また，令和元年12月6日の審査会合において，基準地震動策定に向けて，「震源を特定して策定する地震動」の概要や「地下構造の評価」について説明し，継続審議となりました。
- 今後は，「一切山東方断層（F-1断層）」が「震源として考慮する活断層」に該当しないとする当社評価について，平成31年3月から令和元年10月までに実施した補足調査で得られたデータを追加するなど，説明性を向上させたうえで，審査に対応してまいります。

詳細については，当社ホームページから確認することができます。  
(<http://www.tohoku-epco.co.jp>)