


令和 2 年 7 月 1 7 日  
東北電力株式会社

## 東通原子力発電所の現在の状況について

### 1. 運転状況

- 平成 2 3 年 2 月 6 日より第 4 回定期事業者検査を実施中

### 2. 電気出力（ 令和 2 年 4 月 ～ 令和 2 年 5 月 ）

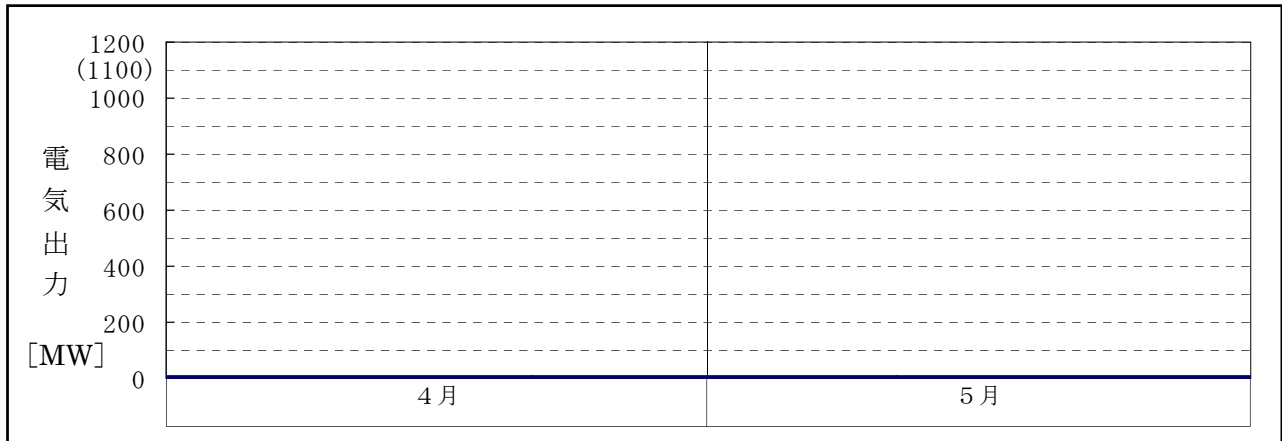

### 3. その他

#### (1) 東通原子力発電所 1 号機における新規規制基準適合性審査の状況について

- 平成 2 6 年 6 月申請以降，継続的なヒアリングや審査会合において当社の申請内容を説明してきており，これまでに審査会合は 2 3 回開催されております。  
(7 月 1 6 日現在)
- 令和 2 年 6 月 4 日の審査会合においては，「基準地震動策定のうち地下構造の評価について」について審議されました。
- 今回説明した「地下構造の評価」は，基準地震動  $S_s$  の策定に係る地震動算定に用いる発電所敷地の地盤モデルの妥当性を評価するものであり，当社の評価について原子力規制委員会から，概ね妥当な検討がなされたと評価されました。

#### (2) 東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について

- 令和 2 年 5 月 2 9 日，原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を定めた「原子炉施設保安規定」の変更認可申請を原子力規制委員会へ行いました。
- 今回の変更認可申請の主な内容は，原子炉等規制法の改正による原子力発電所の検査制度の見直しに伴い，以下の事項を変更するものです。
  - 原子力事業者による検査や日々の保安活動の明確化に関する事項
  - 原子力発電所の品質管理に必要な体制の整備に関する事項

詳細については，当社ホームページから確認することができます。

(<http://www.tohoku-epco.co.jp>)