

原子力施設環境放射線調査報告書

(令和7年度報)

青森県

まえがき

青森県は、原子力施設周辺における住民の安全確保及び環境の保全を図るため、原子燃料サイクル施設については、「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング計画」に基づき、平成元年 4 月から、東通原子力発電所については、「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング計画」に基づき、平成 15 年 4 月から、リサイクル燃料備蓄センターについては、「リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング計画」に基づき、平成 20 年 4 月から、それぞれ環境放射線等の調査を実施しています。

本県の環境放射線モニタリングは、各施設に起因する放射性物質または放射線による周辺住民等の線量が、法令に定める周辺監視区域外の線量限度（実効線量について年間 1 ミリシーベルト）を十分下回っていることを確認するため実施しており、とりわけ施設から放出される人工放射性核種に着目した調査となっています。

本報告書は、令和 7 年度 1 年間について、青森県及び各事業者が実施した原子力施設周辺における空間放射線及び環境試料中の放射能濃度等の調査結果をとりまとめたものです。

令和 8 年 7 月

青森県

目次

〔原子燃料サイクル施設〕

1. 調査概要	2
2. 調査結果	3
3. 線量の推定・評価	15
4. 総合評価	16

〔東通原子力発電所〕

1. 調査概要	18
2. 調査結果	19
3. 線量の推定・評価	26
4. 総合評価	27

〔リサイクル燃料備蓄センター〕

1. 調査概要	30
2. 調査結果	31
3. 線量の推定・評価	33
4. 総合評価	33

〔付〕

1. 原子燃料サイクル施設に係る環境試料の測定計画の変更ー精米(室ノ久保)ー	36
2. 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更ーダイコン(奥内)ー	38
3. 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更ーハクサイ(今泉)ー	40
4. 河川水(二又川)のウラン濃度変動に係る調査について	42
5. 湖沼水(尾駁沼B)のウラン濃度変動に係る調査について	44
6. 湖沼水(尾駁沼A(12月))のウラン濃度変動に係る調査について	46
7. 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更ーバレイショ(有畑)ー	48
8. 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更ー牛乳(上イタヤノ木)ー	50

〔資料〕	53
------	----

〔施設の操業・運転状況〕

1. 原子燃料サイクル施設の操業状況(事業者報告)	65
2. 東通原子力発電所の運転状況(事業者報告)	79
3. リサイクル燃料備蓄センターの操業状況(事業者報告)	83

〔過去の原子力施設環境放射線調査報告書の訂正〕	85
-------------------------	----

〔参考〕

青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議設置要綱	88
青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議委員名簿	91

・本報告書、データ集及び現在の空間放射線量率等については、
青森県原子力安全対策課ホームページで公開しています。

<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/atom/monitarinngu.html>



アクセス用二次元コード

語句・記号の解説（施設の操業・運転状況を除く）

「(概ね)これまでと同じ水準」

- ・「これまでと同じ水準」は、測定結果について、平常の変動幅の範囲内である場合及び範囲を外れた要因が、降雨、降雪等の気象要因、医療・産業に用いる放射性同位元素の影響等と判断される場合を示す。
- ・「概ねこれまでと同じ水準」は、県内外の原子力施設からの影響により、一部の測定値が平常の変動幅を上回ったが、全体的にはこれまでと同じ水準(住民等の線量が法令に定める周辺監視区域外の線量限度(年間 1 ミリシーベルト)を十分に下回るような水準にあること)と判断される場合を示す。

「平常の変動幅」

- ・空間放射線及び環境試料中の放射能の測定結果は、
 - ①試料採取方法・処理方法、測定器の性能、測定方法等の測定条件の変化
 - ②降雨、降雪、逆転層の出現等の気象要因、及び地理・地形上の要因等の自然条件の変化
 - ③核爆発実験等の影響
 - ④原子力施設の運転状況の変化などにより、変動を示すのが普通である。これらの要因のうち③は別として、測定条件がよく管理されており、かつ原子力施設が平常運転を続けている限り、測定値はある幅の中に納まる確率が高く、これを「平常の変動幅」と呼ぶこととする。この平常の変動幅は、分析測定上の問題、環境の変化、施設からの予期しない放出などの原因調査が必要な測定値(データ)をふるい分けるために用いる。
なお、測定値が平常の変動幅の範囲内であっても、施設寄与の有無について詳細に監視している。
- ・平常の変動幅の期間と設定方法
(空間放射線量率)
地点ごとに調査年度の前年度までの 5 年間の測定値の[平均値±(標準偏差の 3 倍)]。
(大気浮遊じん中の全 α 及び全 β 放射能、大気中の気体状 β 放射能並びに大気中の気体状フッ素)
地点ごとに調査年度の前年度までの 5 年間の測定値の[最小値～最大値]。
(機器分析、放射化学分析及び環境試料中のフッ素)
環境試料の種類ごとに調査年度の前年度までの 10 年間の測定値の[最小値～最大値]。
(「環境放射線モニタリング結果の評価方法」参照)

「ND」

定量下限値未満を示す。
環境試料中放射性核種の分析測定については、測定条件や精度を一定の水準に保つため、試料・核種ごとに定量下限値を定めている。
(「環境放射線モニタリング実施要領」参照)

「＊」

検出限界以下を示す。
大気浮遊じん中の全 α 及び全 β 放射能については、測定条件(採取空気量等)が変動するため、測定値が計数誤差の 3 倍以下の場合を検出限界以下としている。

「#」

平常の変動幅を外れた測定値を示す(空間放射線を除く)。

「－」

モニタリング対象外を示す。

原子燃料サイクル施設

1 調査概要

(1) 実施者

青森県
日本原燃株式会社

(2) 期間

令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月(令和 7 年度)

(3) 内容

「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング実施計画」※のとおり。

(4) 測定方法

「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング実施要領」※による。

(5) 評価方法

「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」※による。

※実施計画、実施要領、評価方法は以下の URL から参照できます。

原子燃料サイクル施設に係る環境放射線モニタリング計画 | 青森県庁ウェブサイト

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/atom/monitor_plan_cycle.html



アクセス用二次元コード

2 調査結果

令和7年度(令和7年4月～令和8年3月)における環境放射線等の調査結果は、これまでと同じ水準であった。

原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかった。

(1) 空間放射線^{※1}

各測定地点における空間放射線量率測定値は表1-1及び図1-1のとおりであり、平常の変動幅を外れた測定値は、 γ 線のエネルギー情報^{※2}及び気象データから、全て降雨等によるものと考えられる。


表1-1 空間放射線量率測定結果

実施者	測定地点	測定値	平常の 変動幅	(参考) 過去の測定値 の範囲	(参考)平常の変動幅を 外れた原因と時間数	
					施設起因	降雨等
		単位:nGy/h				単位:時間(h)
県	尾駸	7 ～ 73	4 ～ 38	6 ～ 88	0	115
	千歳平	7 ～ 76	6 ～ 38	8 ～ 92	0	148
	平沼	8 ～ 82	6 ～ 34	8 ～108	0	231
	泊	8 ～ 95	3 ～ 37	6 ～ 91	0	140
	吹越	13 ～ 55	11 ～ 31	13 ～ 67	0	224
	有戸*	9 ～ 69	－	－	－	－
	淋代*	6 ～ 93	－	－	－	－
	谷地頭*	12 ～ 81	－	－	－	－
事業者	老部川	10 ～ 60	7 ～ 31	8 ～ 65	0	195
	二又	10 ～ 59	7 ～ 35	9 ～ 68	0	153
	室ノ久保	11 ～ 92	8 ～ 32	10 ～ 85	0	181

- ・「平常の変動幅」は令和2～6年度の測定値の「平均値±(標準偏差の3倍)」。
 - ・「過去の測定値の範囲」は令和2～6年度の測定値の「最小値～最大値」。
 - ・「施設起因」は、監視対象施設である原子燃料サイクル施設に起因するもの。
 - ・「施設起因」と「降雨等」の影響が同時に認められた場合は、その主たる原因に分類している。
- ※令和7年4月から測定を開始した。

※1 空間放射線は、降雨雪時に雨や雪に取り込まれて地表面に落下したラドンの変換生成物の影響により増加し、積雪により大地からの放射線が遮へいされることにより減少する。また、医療・産業に用いる放射性同位元素等の影響により空間放射線量率が一時的に上昇することがある。なお、「降雨等」とは、「降雨、降雪、雷雨、積雪等の気象要因及び地理・地形上の要因等の自然条件の変化」、「医療・産業に用いる放射性同位元素等の影響」、「国内外の他の原子力施設からの影響」などである。

※2 原子力施設環境放射線調査報告書データ集(以下、「データ集」という。)[原子燃料サイクル施設] 3.参考図表 (1)参照。

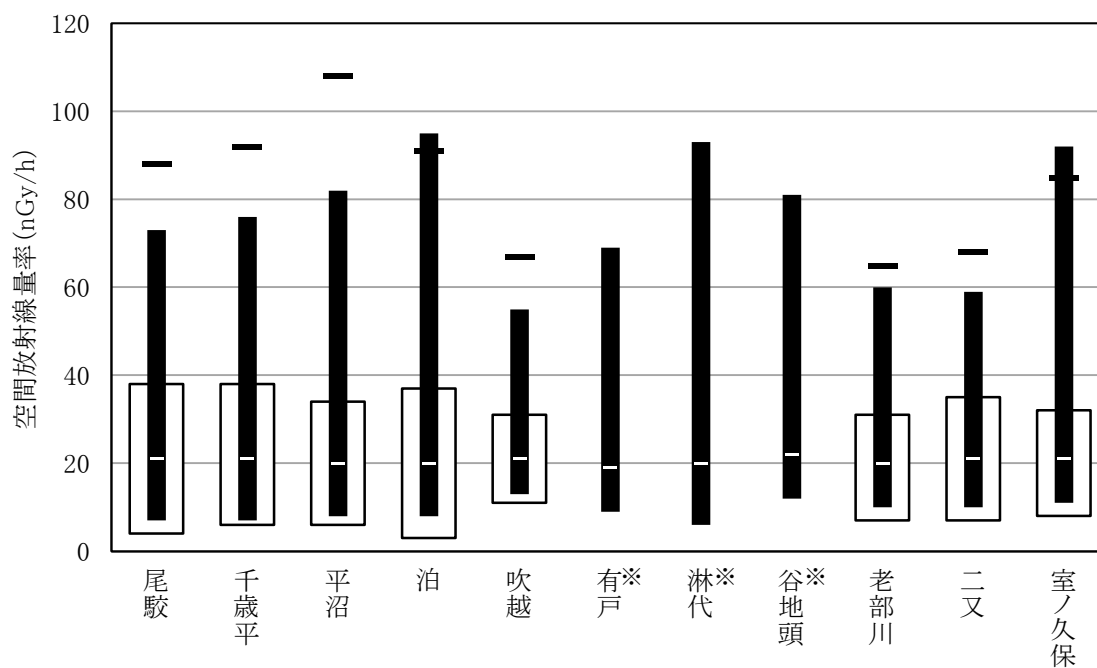

※ 令和7年4月から測定を開始した。

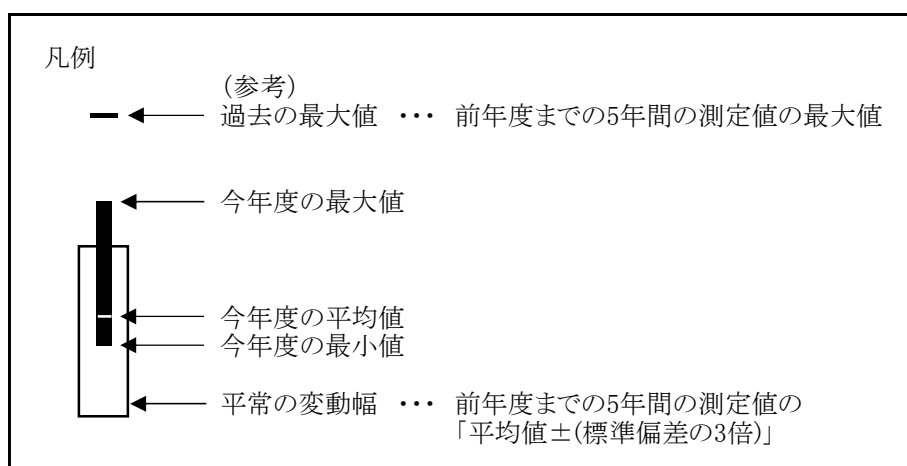


図1-1 空間放射線量率測定結果

(2) 環境試料中の放射能

① 大気浮遊じん中の全 α 及び全 β 放射能測定

測定値は表 1-2 のとおりであり、尾駸及び老部川において平常の変動幅を上回った測定値があったが、全 α 計数率と α β 同時計数率、全 β 計数率と α β 同時計数率の関係^{※3}から、天然放射性核種の自然変動によるものと考えられる。

表 1-2 大気浮遊じん中の全 α 及び全 β 放射能測定結果

(単位:Bq/m³)

実施者	測定地点	測定値		平常の変動幅	
		全 α	全 β	全 α	全 β
県	尾駸	0.011 ～ #0.50	0.026 ～ #1.1	0.0057 ～ 0.36	0.011 ～ 0.82
事業者	老部川	0.013 ～ #0.52	0.026 ～ #1.1	0.0056 ～ 0.34	0.011 ～ 0.80
	二又	0.013 ～ 1.0	0.026 ～ 1.9	0.0079 ～ 1.1	0.017 ～ 2.1
	室ノ久保	0.011 ～ 0.82	0.022 ～ 1.6	0.0067 ～ 0.90	0.015 ～ 1.7

- ・24 時間集じん終了直前 10 分間測定。
- ・「平常の変動幅」は令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

② 大気中の気体状 β 放射能測定

測定値は表 1-3 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-3 大気中の気体状 β 放射能測定結果(クリプトン-85 換算)

(単位:kBq/m³)

実施者	測定地点	定量 下限値	測定値	平常の変動幅
県	尾駸	2	ND	ND
	千歳平		ND	ND
	平沼		ND	ND
	泊		ND	ND
	吹越		ND	ND
事業者	老部川	2	ND	ND
	二又		ND	ND
	室ノ久保		ND	ND

- ・測定値は 1 時間値。
- ・測定時間数は 1 年間で約 8,800 時間。
- ・「平常の変動幅」は令和 2～6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※3 データ集「原子燃料サイクル施設」3.参考図表 (2)参照。

③ γ (ガンマ)線放出核種分析

セシウム-137 の測定値は表 1-4 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

その他の人工放射性核種については全て ND であり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-4 γ 線放出核種分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	セシウム-137				
				県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	大気浮遊じん	mBq/m ³	0.02	20	ND	12	ND	ND
	降下物(月間)	Bq/m ²	0.2	12	ND	—	—	ND ~ 0.4
	河川水	mBq/L	6	2	ND	2	ND	ND
	湖沼水			8	ND	8	ND	ND
	水道水			4	ND	16	ND	ND
	井戸水			4	ND	8	ND	ND
	河底土	Bq/kg 乾	3	2	ND	2	ND	ND ~ 4
	湖底土		4	3	ND ~ 6	1	ND	ND ~ 9
	表土		3	3	ND	2	8	ND ~ 14
	牛乳(原乳)	Bq/L	0.4	14	ND	10	ND	ND
	精米	Bq/kg 生	0.4	3	ND	3	ND	ND
	ハクサイ			1	ND	1	ND	ND
	キャベツ			1	ND	—	—	
	ダイコン			1	ND	—	—	ND
	ナガイモ			1	ND	1	ND	ND
	バレイショ			—	—	1	ND	
	牧草			4	ND	8	ND	ND ~ 1.1
	デントコーン			—	—	1	ND	ND
	ワカサギ			0※	欠測	0※	欠測	ND
	シジミ			1	ND	—	—	ND
	指標生物	松葉		2	ND	—	—	ND
海洋試料	海水	mBq/L	6	6	ND	12	ND	ND
	海底土	Bq/kg 乾	3	3	ND	1	ND	ND
	ヒラメ	Bq/kg 生	0.4	1	ND	1	ND	ND
	イカ			—	—	1	ND	ND
	ホタテ			1	ND	—	—	ND
	アワビ			—	—	1	ND	
	ヒラツメガニ			—	—	1	ND	ND
	ウニ			—	—	1	ND	ND
	コンブ			1	ND	1	ND	ND
	指標生物	チガイソ		1	ND	—	—	ND
		ムラサキインコガイ		—	—	2	ND	ND
	計	—	—	99	—	97	—	—

・測定対象核種はマンガン-54、コバルト-60、ルテニウム-106、セシウム-134、セシウム-137、セリウム-144、ユロビウム-154。
 なお、測定結果の評価の参考とするため、ベリリウム-7、カリウム-40、ビスマス-214、アクチニウム-228 も測定対象としている。
 (ビスマス-214、アクチニウム-228 については土試料のみ)

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。ただし、東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の事故の影響が考えられる測定値については平常の変動幅の設定に用いていない(平成 27 年度報 付 8 参照)。

※ ワカサギは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

④ ヨウ素-131 分析

測定値は表 1-5 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-5 ヨウ素-131 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	大気(気体状)	mBq/m ³	0.2	260	ND	156	ND	ND
	大気(粒子状)			260	ND	156	ND	ND
計		—	—	520	—	312	—	—

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。大気(粒子状)については、令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

⑤ トリチウム分析

測定値は表 1-6 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-6 トリチウム分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	大気(水蒸気状)	mBq/m ³	40	24	ND	36	ND	ND
	雨水	Bq/L	2	12	ND	—	—	ND
	河川水			2	ND	2	ND	ND
	湖沼水			8	ND	8	ND	ND
	水道水			4	ND	16	ND	ND
	井戸水			4	ND	8	ND	ND
海洋試料	海水	Bq/L	2	6	ND	12	ND	ND
	ヒラメ(自由水)	Bq/kg 生	2	2	ND	1	ND	ND
	カレイ(自由水)			—	—	1	ND	
計		—	—	62	—	84	—	—

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

⑥ 炭素-14 分析

測定値は表 1-7 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-7 炭素-14 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	牛乳(原乳)	上:Bq/L 下:Bq/g 炭素	2 0.004	6	14 ～ 16 0.22 ～ 0.23	10	12 ～ 16 0.22 ～ 0.24	12 ～ 18 0.22 ～ 0.24
	精米	上:Bq/kg 生 下:Bq/g 炭素	2 0.004	3	85 ～ 87 0.22 ～ 0.23	3	84 ～ 87 0.23	79 ～ 90 0.22 ～ 0.24
	ハクサイ			1	3 0.23	1	5 0.23	2 ～ 10 0.22 ～ 0.24
	キャベツ			1	6 0.23	－	－	
	ダイコン			1	4 0.22	－	－	4 ～ 6 0.22 ～ 0.23
	ナガイモ			1	15 0.23	1	15 0.23	11 ～ 23 0.22 ～ 0.24
	バレイシヨ			－	－	1	19 0.22	
計		－	－	13	－	16	－	－

- ・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。牛乳については、平成 30～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。
- ・炭素-14 の比放射能は、試料中の炭素 1 g に含まれる炭素-14 の放射エネルギー(Bq)であり、施設からの影響を評価する指標となる。放射能濃度は、比放射能(Bq/g 炭素)に試料中の炭素量(g 炭素/L、g 炭素/kg 生)を乗じて求められるため、比放射能が等しい場合でも、試料中の炭素量によって変動する。

⑦ ストロンチウム-90 分析

測定値は表 1-8 のとおりであった。

河川水(老部川下流)の測定値が平常の変動幅を下回ったが、過去の大気圏内核実験等に起因するストロンチウム-90 の自然変動によるものと考えられる。

その他の測定値は平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-8 ストロンチウム-90 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	大気浮遊じん	mBq/m ³	0.004	20	ND	12	ND	ND
	降下物(年間)	Bq/m ²	0.08	1	ND	—	—	ND ～ 0.17
	河川水	mBq/L	0.4	—	—	2	#ND, 0.6	0.4 ～ 1.0
	湖沼水		2	4	ND	8	ND	ND
	水道水		0.4	4	ND	16	ND	ND
	井戸水			4	ND	8	ND ～ 3.8	ND ～ 6.1
	河底土	Bq/kg 乾	0.4	—	—	1	ND	ND
	湖底土			3	ND	1	ND	ND ～ 0.5
	表土			3	ND ～ 1.0	2	0.6, 1.5	ND ～ 2.3
	牛乳(原乳)	Bq/L	0.04	14	ND	10	ND	ND
	精米	Bq/kg 生	0.04	3	ND	3	ND	ND
	ハクサイ			1	0.15	1	0.05	ND ～ 0.15
	キャベツ			1	0.08	—	—	
	ダイコン			1	0.15	—	—	0.05 ～ 0.17
	ナガイモ			1	ND	1	ND	ND ～ 0.09
	バレイショ			—	—	1	ND	
	牧草			4	0.05 ～ 0.24	8	0.06 ～ 0.36	0.05 ～ 0.59
	デントコーン			—	—	1	0.06	ND ～ 0.09
	ワカサギ			0※	欠測	0※	欠測	ND
	シジミ			1	ND	—	—	ND
海洋試料	海水	mBq/L	2	6	ND	12	ND	ND
	海底土	Bq/kg 乾	0.4	3	ND	1	ND	ND
	ヒラメ	Bq/kg 生	0.04	1	ND	1	ND	ND
	イカ			—	—	1	ND	ND
	ホタテ			1	ND	—	—	ND
	アワビ			—	—	1	ND	
	ヒラツメガニ			—	—	1	ND	ND ～ 0.05
	ウニ			—	—	1	ND	ND
	コンブ			1	ND	1	ND	ND
	海藻類 チガイソ			1	ND	—	—	ND ～ 0.05
	海藻類 ムラサキイコガイ			—	—	2	ND	ND
計		—	—	78	—	96	—	—

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※ ワカサギは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

⑧ ヨウ素-129 分析

測定値は表 1-9 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-9 ヨウ素-129 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	表土	Bq/kg 乾	5	3	ND	2	ND	ND
計		—	—	3	—	2	—	—

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

⑨ プルトニウム分析

プルトニウム-238 の測定値は表 1-10-1 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

プルトニウム-239+240 の測定値は表 1-10-2 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-10-1 プルトニウム-238 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	大気浮遊じん	mBq/m ³	0.0002	20	ND	12	ND	ND
	降下物(年間)	Bq/m ²	0.004	1	ND	—	—	ND
	河川水	mBq/L	0.02	—	—	2	ND	ND
	湖沼水			—	—	8	ND	ND
	水道水			—	—	16	ND	ND
	河底土	Bq/kg 乾	0.04	—	—	2	ND	ND
	湖底土			3	ND	1	ND	ND ~ 0.04
	表土			3	ND	2	ND	ND
	精米	Bq/kg 生	0.002	3	ND	3	ND	ND
	ハクサイ			1	ND	1	ND	ND
	キャベツ			1	ND	—	—	
	ダイコン			1	ND	—	—	ND
	ナガイモ			1	ND	1	ND	ND
	バレイショ			—	—	1	ND	
	牧草			4	ND	—	—	ND
	ワカサギ			0 [*]	欠測	0 [*]	欠測	ND
	シジミ			1	ND	—	—	ND
海洋試料	海水	mBq/L	0.02	6	ND	12	ND	ND
	海底土	Bq/kg 乾	0.04	3	ND	1	ND	ND
	ヒラメ	Bq/kg 生	0.002	1	ND	1	ND	ND
	イカ			—	—	1	ND	ND
	ホタテ			1	ND	—	—	ND
	アワビ			—	—	1	ND	
	ヒラツメガニ			—	—	1	ND	ND
	ウニ			—	—	1	ND	ND
	コンブ			1	ND	1	ND	ND
	指標生物 チガイソ			1	ND	—	—	ND
	ムラサキインコガイ			—	—	2	ND	ND
計		—	—	52	—	70	—	—

・「平常の変動幅」は平成 30～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※ ワカサギは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

表 1-10-2 プルトニウム-239+240 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅	
				検体数	測定値	検体数	測定値		
陸上試料	大気浮遊じん	mBq/m³	0.0002	20	ND	12	ND	ND	
	降下物(年間)	Bq/m²	0.004	1	ND	－	－	ND ～ 0.012	
	河川水	mBq/L	0.02	－	－	2	ND	ND	
	湖沼水			－	－	8	ND	ND	
	水道水			－	－	16	ND	ND	
	河底土	Bq/kg 乾	0.04	－	－	2	ND, 0.05	ND ～ 0.05	
	湖底土			3	0.22 ～ 0.82	1	0.77	0.22 ～ 1.5	
	表土			3	ND ～ 0.10	2	0.30	ND ～ 0.54	
	精米	Bq/kg 生	0.002	3	ND	3	ND	ND	
	ハクサイ			1	ND	1	ND	ND	
	キャベツ			1	ND	－	－		
	ダイコン			1	ND	－	－	ND	
	ナガイモ			1	ND	1	ND	ND	
	バレイショ			－	－	1	ND		
	牧草			4	ND	－	－	ND	
ワカサギ	0*			欠測	0*	欠測	ND		
シジミ	1	ND	－	－	ND				
海洋試料	海水	mBq/L	0.02	6	ND	12	ND	ND	
	海底土	Bq/kg 乾	0.04	3	0.31 ～ 0.51	1	0.36	0.08 ～ 0.66	
	ヒラメ	Bq/kg 生	0.002	1	ND	1	ND	ND	
	イカ			－	－	1	ND	ND	
	ホタテ			1	ND	－	－	ND ～ 0.006	
	アワビ			－	－	1	0.004		
	ヒラツメガニ			－	－	1	ND	ND	
	ウニ			－	－	1	ND	ND	
	コンブ			1	ND	1	0.002	ND ～ 0.003	
	指標生物			チガイソ	1	0.006	－	－	ND ～ 0.006
				ムラサキンコガイ	－	－	2	ND	ND ～ 0.002
計		－	－	52	－	70	－	－	

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※ ワカサギは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

⑩ アメリシウム-241 分析

測定値は表 1-11 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-11 アメリシウム-241 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	湖底土	Bq/kg 乾	0.04	3	0.11 ～ 0.34	1	0.38	0.09 ～ 0.64
	表土			3	ND	2	0.12, 0.14	ND ～ 0.20
海洋試料	海底土			3	0.10 ～ 0.23	1	0.16	ND ～ 0.26
計		－	－	9	－	4	－	－

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

⑪ キュリウム-244 分析

測定値は表 1-12 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-12 キュリウム-244 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	湖底土	Bq/kg 乾	0.04	3	ND	1	ND	ND
	表土			3	ND	2	ND	ND
海洋試料	海底土			3	ND	1	ND	ND
計		－	－	9	－	4	－	－

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

⑫ ウラン分析

測定値は表 1-13 のとおりであった。

河川水(二又川)及び湖沼水(尾駁沼 A 及び B)の測定値が平常の変動幅を上回ったが、天然に存在するウランの自然変動によるものと考えられる(付 4、付 5 及び付 6 参照)。

松葉(尾駁)の測定値が平常の変動幅を下回ったが、天然に存在するウランの自然変動によるものと考えられる。

その他の測定値は平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-13 ウラン分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	大気浮遊じん	mBq/m ³	0.0004	4	ND	12	ND	ND ～ 0.0005
	降下物(年間)	Bq/m ²	0.008	1	1.4	—	—	0.73 ～ 2.0
	河川水	mBq/L	2	—	—	2	ND, #16	ND ～ 13
	湖沼水			—	—	8	37 ～ #75	18 ～ 68
	河底土	Bq/kg 乾	0.8	—	—	2	4.3, 27	4.1 ～ 36
	湖底土			2	98, 110	1	100	62 ～ 150
	表土			3	4.2 ～ 37	2	41, 58	4.1 ～ 98
	牛乳(原乳)	Bq/L	0.02	6	ND	2	ND	ND
	精米	Bq/kg 生	0.02	1	ND	2	ND	ND
	ハクサイ			1	ND	1	ND	ND
	ダイコン			1	ND	—	—	ND
	ナガイモ			—	—	1	ND	ND
	バレイショ			—	—	1	ND	
	牧草			4	ND	4	ND	ND
	ワカサギ			—	—	0※	欠測	0.03 ～ 0.09
	指標生物	松葉		2	#ND, 0.03	—	—	0.02 ～ 0.07
計		—	—	25	—	38	—	—

・ウランはウラン-234、ウラン-235 及びウラン-238 の合計。

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※ ワカサギは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

(3) 環境試料中のフッ素

① 大気中の気体状フッ素

測定値は表 1-14 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-14 大気中の気体状フッ素測定結果(HF モニタによる連続測定)

(単位:ppb)

実施者	測定地点	定量 下限値	測定値	平常の変動幅
県	尾駸	0.04	ND※	ND
事業者	老部川		ND	ND
	二又		ND	ND
	室ノ久保		ND	ND

・「平常の変動幅」は令和 2～6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※ 尾駸については、機器の不具合により測定が適切に行われなかった期間(令和 7 年 9 月 22 日 0 時～10 月 2 日 24 時及び令和 8 年 2 月 5 日 16 時～2 月 20 日 16 時)があったため、当該期間の測定値を欠測とする。

② 環境試料中のフッ素

測定値は表 1-15 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 1-15 環境試料中のフッ素測定結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	大気(気体状+粒子状)	μg/m ³	0.03	4	ND	8	ND	ND
	河川水	mg/L	0.1	2	ND	2	ND	ND
	湖沼水			6	0.2 ～ 0.8	8	0.4 ～ 0.9	ND ～ 1.0
	河底土	mg/kg 乾	5	2	69, 94	2	51, 98	44 ～ 100
	湖底土			2	99, 170	1	190	98 ～ 210
	表土			—	—	2	300, 310	290 ～ 360
	牛乳(原乳)	mg/L	0.1	6	ND	2	ND	ND
	精米	mg/kg 生	0.1	—	—	2	ND	ND
	ハクサイ			—	—	1	ND	ND
	ナガイモ			—	—	1	ND	ND
	バレイショ			—	—	1	ND	
	牧草			2	ND	4	0.1 ～ 0.2	ND ～ 0.3
	ワカサギ			—	—	0※	欠測	8.2 ～ 18
計		—	—	24	—	34	—	—

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※ ワカサギは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

3 線量の推定・評価

「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」(令和6年9月改訂、青森県)に基づき、令和7年度1年間の施設起因の放射線及び放射性物質による周辺住民等の線量の推定・評価を行った。

(1) 測定結果に基づく線量

令和7年度の測定結果に基づき実施する「施設起因の線量の推定・評価」については、施設寄与が認められなかったので省略した。

(2) 放出源情報に基づく線量(事業者報告)

再処理工場から放出された放射性物質に起因する実効線量として、「再処理事業所 再処理事業指定申請書及びその添付書類(令和2年7月29日変更許可)」に示されるものと同様の計算モデル及びパラメータを用い、令和7年度1年間の放出実績をもとに算出した結果は表1-16のとおり0.001ミリシーベルト未満であり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度(年間1ミリシーベルト)を十分に下回っていた。

表 1-16 放出源情報に基づく実効線量算出結果 (単位:mSv/年)

放射性気体廃棄物による実効線量	< 0.001 [※]
放射性液体廃棄物による実効線量	< 0.001 [※]
合計	< 0.001 [※]

※ 放出源情報に基づく実効線量算出結果は、事業者報告をもとに、評価結果が0.001mSv/年未満の場合は「< 0.001」と記載する。

4 総合評価

(1) 令和 7 年度の環境放射線等調査結果

令和 7 年度の環境放射線等調査結果は、これまでと同じ水準であった。

原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかった。

(2) 施設起因の線量の推定・評価

① 測定結果に基づく線量

令和 7 年度の測定結果に基づき実施する「施設起因の線量の推定・評価」については、施設寄与が認められなかったため省略した。

② 放出源情報に基づく線量

令和 7 年度の原子燃料サイクル施設における放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及びフッ素化合物の放出状況は、いずれも管理目標値を下回っていた。

再処理工場から放出された放射性物質に起因する実効線量として、令和 7 年度 1 年間の放出実績をもとに推定・評価を行った結果は 0.001 ミリシーベルト未満であり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度(年間 1 ミリシーベルト)を十分に下回っていた。

なお、再処理施設において線量目標値の参考としている、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」(平成 13 年 3 月改訂、原子力安全委員会)に定める線量目標値は、年間 0.05 ミリシーベルトである。

(3) 平常の変動幅の設定

令和 7 年度の測定結果については、「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」に定めている平常の変動幅の設定に用いる。

平常の変動幅の設定に用いるかどうかについては、今後も個々の測定値について検討を行い判断する。また、測定値が平常の変動幅の範囲内であっても、施設寄与の有無について詳細に監視していく。

東通原子力発電所

1 調査概要

(1) 実施者

青森県
東北電力株式会社

(2) 期間

令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月(令和 7 年度)

(3) 内容

「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング実施計画」※のとおり。

(4) 測定方法

「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング実施要領」※による。

(5) 評価方法

「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」※による。

※実施計画、実施要領、評価方法は以下の URL から参照できます。

東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング計画 | 青森県庁ウェブサイト

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/atom/monitor_plan_higashidori.html



アクセス用二次元コード

2 調査結果

令和7年度(令和7年4月～令和8年3月)における環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であった。

東通原子力発電所からの影響は認められなかった。

(1) 空間放射線※1

各測定地点における空間放射線量率測定値は表2-1及び図2-1のとおりであり、平常の変動幅を外れた測定値は、 γ 線のエネルギー情報※2及び気象データから、全て降雨等によるものと考えられる。

表2-1 空間放射線量率測定結果

実施者	測定地点	測定値	平常の 変動幅	(参考) 過去の測定値 の範囲	(参考)平常の変動幅を 外れた原因と時間数	
					施設起因	降雨等
		単位:nGy/h				単位:時間(h)
県	小田野沢	11 ～ 56	6 ～ 28	9 ～ 79	0	205
	老部	7 ～ 77	4 ～ 28	7 ～ 84	0	222
	砂子又	14 ～ 67	9 ～ 33	12 ～ 75	0	175
	近川	11 ～ 71	8 ～ 34	8 ～ 75	0	165
	泊	8 ～ 95	3 ～ 37	6 ～ 91	0	140
事業者	小川町	12 ～ 58	7 ～ 25	11 ～ 67	0	250
	林ノ脇	13 ～ 62	10 ～ 32	12 ～ 75	0	162

- ・「平常の変動幅」は令和2～6年度の測定値の「平均値±(標準偏差の3倍)」。
- ・「過去の測定値の範囲」は令和2～6年度の測定値の「最小値～最大値」。
- ・「施設起因」は、監視対象施設である東通原子力発電所に起因するもの。
- ・「施設起因」と「降雨等」の影響が同時に認められた場合は、その主たる原因に分類している。

※1 空間放射線は、降雨雪時に雨や雪に取り込まれて地表面に落下したラドンの変生成物の影響により増加し、積雪により大地からの放射線が遮へいされることにより減少する。また、医療・産業に用いる放射性同位元素等の影響により空間放射線量率が一時的に上昇することがある。なお、「降雨等」とは、「降雨、降雪、雷雨、積雪等の気象要因及び地理・地形上の要因等の自然条件の変化」、「医療・産業に用いる放射性同位元素等の影響」、「国内外の他の原子力施設からの影響」などである。

※2 データ集「東通原子力発電所」3. 参考図表 (1) 参照。

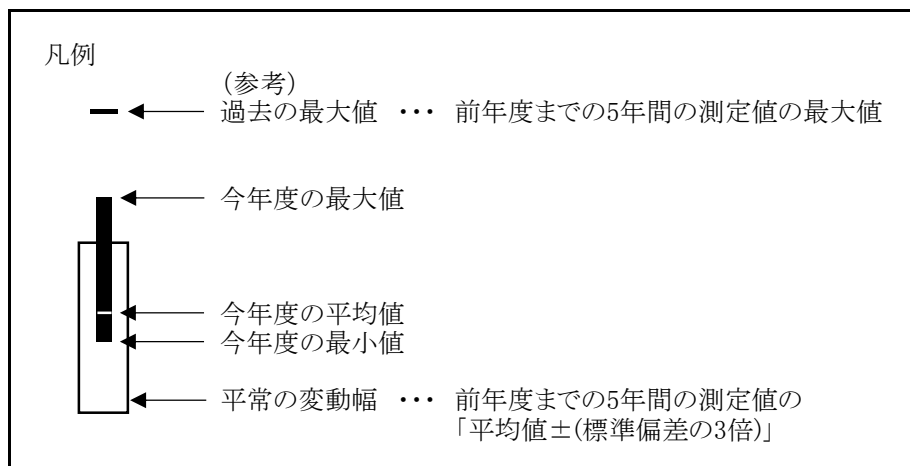
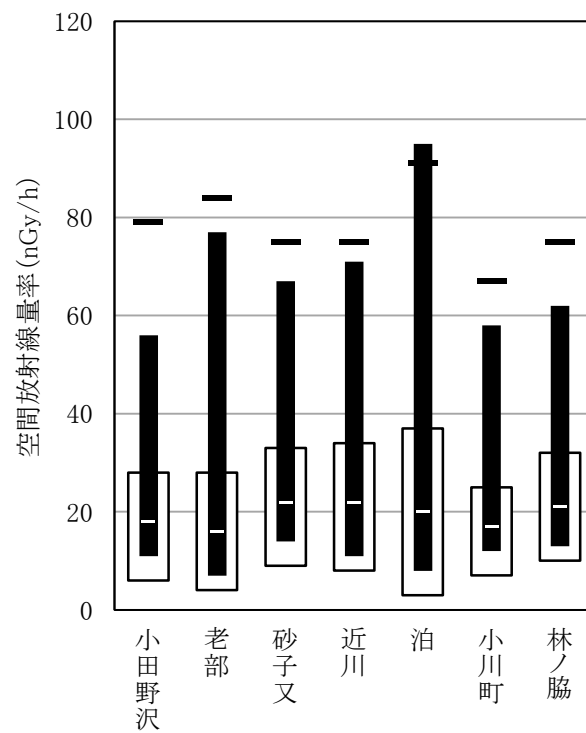


図2-1 空間放射線量率測定結果

(2) 環境試料中の放射能

① 大気浮遊じん中の全 β 放射能測定

測定値は表 2-2 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 2-2 大気浮遊じん中の全 β 放射能測定結果

(単位:Bq/m³)

実施者	測定地点	測定値	平常の変動幅
県	小田野沢	0.0090 ～ 0.61	0.0076 ～ 0.63
	老部	0.023 ～ 0.58	0.0084 ～ 0.63
	近川	0.023 ～ 0.96	0.0092 ～ 1.6

・24 時間集じん終了直前 10 分間測定。

・「平常の変動幅」は令和 5～6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

② γ (ガンマ)線放出核種分析

セシウム-137 の測定値は表 2-3 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

その他の人工放射性核種については全て ND であり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 2-3 γ 線放出核種分析結果

試料の種類			単位	定量 下限値	セシウム-137				平常の変動幅	
					県		事業者			
					検体数	測定値	検体数	測定値		
陸上試料	大気浮遊じん		mBq/m ³	0.02	36	ND	24	ND	ND	
	降下物(月間)		Bq/m ²	0.2	12	ND	12	ND	ND	
	河川水		mBq/L	6	2	ND	－	－	ND	
	水道水				16	ND	12	ND	ND	
	井戸水				4	ND	2	ND	ND	
	表土		Bq/kg 乾	3	2	ND, 4	2	28, 30	ND ～ 39	
	精米		Bq/kg 生	0.4	2	ND	2	ND	ND	
	バレイショ				1	ND	1	ND	ND	
	ダイコン				2	ND	1	ND	ND	
	ハクサイ				1	ND	1	ND	ND	
	キャベツ				－	－	1	ND		
	アブラナ				1	ND	－	－	ND	
	牛乳(原乳)		Bq/L	0.4	8	ND	8	ND	ND	
	牛肉		Bq/kg 生	0.4	1	ND	－	－	ND	
	牧草				2	ND	2	ND	ND ～ 1.3	
指標生物	松葉	2			ND	4	ND	ND		
海洋試料	海水		mBq/L	6	6	ND	8	ND	ND	
	海底土		Bq/kg 乾	3	3	ND	2	ND	ND	
	ヒラメ		Bq/kg 生	0.4	1	ND	1	ND	ND	
	カレイ				1	ND	－	－		
	ウスメバシ				1	ND	－	－		
	コウナゴ				1	ND	－	－		
	アイナメ				－	－	1	ND		
	アワビ				1	ND	－	－	ND	
	ホタテ				1	ND	0 ^{※1}	欠測		
	コンブ				2	ND	1 ^{※2}	ND	ND	
	タコ				1	ND	－	－	ND	
	ウニ				－	－	1	ND	ND	
	指標生物	チガイソ			－	－	1	ND	ND	
		ムラサキイガイ			2	ND	－	－	ND	
計			－	－	112	－	87	－	－	

・測定対象核種はマンガン-54、鉄-59、コバルト-58、コバルト-60、セシウム-134、セシウム-137。

なお、測定結果の評価の参考とするため、ベリリウム-7、カリウム-40、ビスマス-214、アクチニウム-228 も測定対象としている。

(ビスマス-214、アクチニウム-228 については土試料のみ)

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。ただし、東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の事故の影響が考えられる測定値については平常の変動幅の設定に用いていない(平成 28 年度報 付 2 参照)

※1 ホタテは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

※2 コンブは生育不良により採取できなかったため、検体数を 2 から 1 とした。

③ ヨウ素-131 分析

測定値は表 2-4 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 2-4 ヨウ素-131 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	ハクサイ	Bq/kg 生	0.4	1	ND	1	ND	ND
	キャベツ			－	－	1	ND	
	アブラナ	Bq/L	0.4	1	ND	－	－	ND
	牛乳(原乳)			8	ND	8	ND	ND
	牧草			1	ND	－	－	ND
	指標生物	Bq/kg 生	0.4	－	－	2	ND	ND
	松葉			－	－	2	ND	
海洋試料	コンブ	Bq/kg 生	0.4	2	ND	1※	ND	ND
計		－	－	13	－	13	－	－

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※ コンブは生育不良により採取できなかったため、検体数を 2 から 1 とした。

④ トリチウム分析

測定値は表 2-5 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 2-5 トリチウム分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	河川水	Bq/L	2	2	ND	－	－	ND
	水道水			16	ND	12	ND	ND
	井戸水			4	ND	2	ND	ND
海洋試料	海水			6	ND	8	ND	ND
計		－	－	28	－	22	－	－

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

⑤ ストロンチウム-90 分析

測定値は表 2-6 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 2-6 ストロンチウム-90 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		事業者		平常の変動幅
				検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	降下物(年間)	Bq/m ²	0.08	1	ND	0 ^{※1}	欠測	ND ～ 0.14
	精米	Bq/kg 生	0.04	2	ND	2	ND	ND
	バレイショ			1	ND	1	ND	ND
	ダイコン			2	ND, 0.09	1	0.04	ND ～ 0.21
	ハクサイ			1	ND	1	0.07	ND ～ 0.23
	キャベツ			—	—	1	0.09	
	アブラナ			1	0.14	—	—	0.10 ～ 0.56
	牛乳(原乳)	Bq/L	0.04	8	ND	8	ND	ND
	牛肉	Bq/kg 生	0.04	1	ND	—	—	ND
	指標生物 松葉			2	ND	4	0.53 ～ 2.9	ND ～ 4.1
海洋試料	ヒラメ	Bq/kg 生	0.04	1	ND	1	ND	ND
	カレイ			1	ND	—	—	
	ウスメバシ			1	ND	—	—	
	コウナゴ			1	ND	—	—	
	アイナメ			—	—	1	ND	
	アワビ			1	ND	—	—	ND
	ホタテ			1	ND	0 ^{※2}	欠測	
	コンブ			2	ND	1 ^{※3}	ND	ND
	タコ			1	ND	—	—	ND
	ウニ			—	—	1	ND	ND
	指標生物 チガイソ			—	—	1	ND	ND
	ムラサキイガイ			2	ND	—	—	ND
計		—	—	30	—	23	—	—

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

※1 降下物(年間)は分析操作中に分析器具の破損により試料溶液が漏えいしたため欠測とし、検体数を 1 から 0 とした。

※2 ホタテは不漁により採取できなかったため、検体数を 1 から 0 とした。

※3 コンブは生育不良により採取できなかったため、検体数を 2 から 1 とした。

⑥ プルトニウム分析

プルトニウム-238 の測定値は表 2-7-1 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

プルトニウム-239+240 の測定値は表 2-7-2 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 2-7-1 プルトニウム-238 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		平常の変動幅
				検体数	測定値	
陸上試料	降下物(年間)	Bq/m ²	0.004	1	ND	ND
	表土	Bq/kg 乾	0.04	2	ND	ND
海洋試料	海底土	Bq/kg 乾	0.04	3	ND	ND
	アワビ	Bq/kg 生	0.002	1	ND	ND
	ホタテ			1	ND	
	コンブ			2	ND	ND
	指標生物 ムラサキガイ			2	ND	ND
計		—	—	12	—	—

・「平常の変動幅」は令和元～6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

表 2-7-2 プルトニウム-239+240 分析結果

試料の種類		単位	定量 下限値	県		平常の変動幅
				検体数	測定値	
陸上試料	降下物(年間)	Bq/m ²	0.004	1	ND	ND ～ 0.005
	表土	Bq/kg 乾	0.04	2	ND, 0.11	ND ～ 0.11
海洋試料	海底土	Bq/kg 乾	0.04	3	0.26 ～ 0.42	0.21 ～ 0.60
	アワビ	Bq/kg 生	0.002	1	0.009	ND ～ 0.015
	ホタテ			1	ND	
	コンブ			2	ND	ND ～ 0.004
	指標生物 ムラサキガイ			2	ND	ND
計		—	—	12	—	—

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

3 線量の推定・評価

「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」(令和6年9月改訂、青森県)に基づき、令和7年度1年間の施設起因の放射線及び放射性物質による周辺住民等の線量の推定・評価を行った。

(1) 測定結果に基づく線量

令和7年度の測定結果に基づき実施する「施設起因の線量の推定・評価」については、施設寄与が認められなかったので省略した。

(2) 放出源情報に基づく線量(事業者報告)

東通原子力発電所から放出された放射性物質に起因する実効線量として、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(平成13年3月改訂、原子力安全委員会)に示された方法及び「東通原子力発電所原子炉設置変更許可申請書」(平成13年9月10日許可)に示されたパラメータを用い、令和7年度1年間の放出実績をもとに推定・評価を行った結果は、表2-8のとおり0.001ミリシーベルト未満であり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度(年間1ミリシーベルト)を十分に下回っていた。

表 2-8 放出源情報に基づく実効線量算出結果 (単位:mSv/年)

放射性気体廃棄物 による実効線量	放射性希ガス による実効線量	周辺監視区域外 における最大線量	算出を省略 ^{※1}
		線量目標値評価地点 における最大線量	算出を省略 ^{※1}
	放射性ヨウ素 による実効線量	線量目標値評価地点 における最大線量	算出を省略 ^{※1}
放射性液体廃棄物による実効線量			< 0.001 ^{※2}
合計			< 0.001 ^{※2}

※1 放射性気体廃棄物の希ガス及びヨウ素並びに放射性液体廃棄物の放出量が検出限界未満の場合は、算出を省略する。

※2 放出源情報に基づく実効線量算出結果は、事業者報告をもとに、評価結果が0.001mSv/年未満の場合は「< 0.001」と記載する。

4 総合評価

(1) 令和 7 年度の環境放射線調査結果

令和 7 年度の環境放射線調査結果は、これまでと同じ水準であった。

東通原子力発電所からの影響は認められなかった。

(2) 施設起因の線量の推定・評価

① 測定結果に基づく線量

令和 7 年度の測定結果に基づき実施する「施設起因の線量の推定・評価」については、施設寄与が認められなかったので省略した。

② 放出源情報に基づく線量

令和 7 年度の東通原子力発電所における放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出状況は、いずれも管理目標値を下回っていた。

東通原子力発電所から放出された放射性物質に起因する実効線量として、令和 7 年度 1 年間の放出実績をもとに推定・評価を行った結果は 0.001 ミリシーベルト未満であり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度(年間 1 ミリシーベルト)を十分に下回っていた。

なお、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」(平成 13 年 3 月改訂、原子力安全委員会)に定める線量目標値は、年間 0.05 ミリシーベルトである。

(3) 平常の変動幅の設定

令和 7 年度の測定結果については、「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」に定めている平常の変動幅の設定に用いる。

平常の変動幅の設定に用いるかどうかについては、今後も個々の測定値について検討を行い判断する。また、測定値が平常の変動幅の範囲内であっても、施設寄与の有無について詳細に監視していく。

リサイクル燃料備蓄センター

1 調査概要

(1) 実施者

青森県

リサイクル燃料貯蔵株式会社

(2) 期間

令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月(令和 7 年度)

(3) 内容

「リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング実施計画」※のとおり。

(4) 測定方法

「リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング実施要領」※による。

(5) 評価方法

「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」※による。

※実施計画、実施要領、評価方法は以下の URL から参照できます。

リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング計画 | 青森県庁ウェブサイト

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/atom/monitor_plan_rfs.html



アクセス用二次元コード

2 調査結果

令和7年度(令和7年4月～令和8年3月)における環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であった。

リサイクル燃料備蓄センターからの影響は認められなかった。

(1) 空間放射線^{※1}

各測定地点における空間放射線量率測定値は表3-1及び図3-1のとおりであり、平常の変動幅を外れた測定値は、 γ 線のエネルギー情報^{※2}及び気象データから、全て降雨等によるものと考えられる。

表3-1 空間放射線量率測定結果

実施者	測定地点	測定値	平常の 変動幅	(参考) 過去の測定値 の範囲	(参考)平常の変動幅を 外れた原因と時間数	
					施設起因	降雨等
		単位:nGy/h				単位:時間(h)
県	関根	15 ～ 62	12 ～ 32	13 ～ 65	0	223
事業者	美付	9 ～ 67	7 ～ 31	9 ～ 71	0	186

- ・「平常の変動幅」は令和2～6年度の測定値の「平均値±(標準偏差の3倍)」。
- ・「過去の測定値の範囲」は令和2～6年度の測定値の「最小値～最大値」。
- ・「施設起因」は、監視対象施設であるリサイクル燃料備蓄センターに起因するもの。
- ・「施設起因」と「降雨等」の影響が同時に認められた場合は、その主たる原因に分類している。

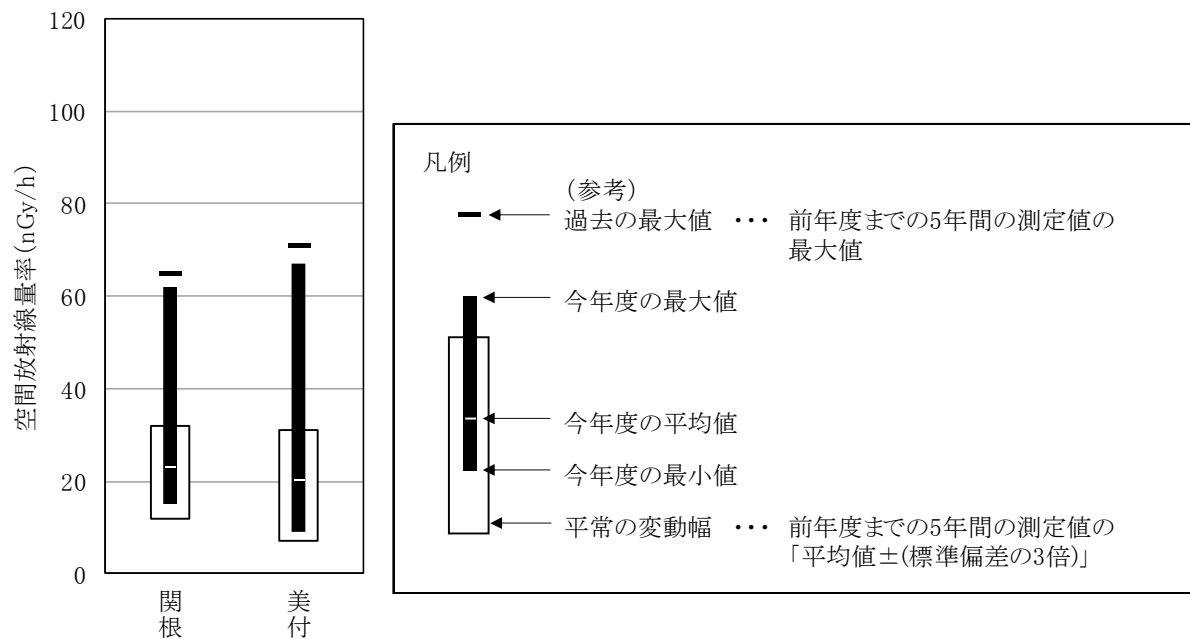


図3-1 空間放射線量率測定結果

※1 空間放射線は、降雨雪時に雨や雪に取り込まれて地表面に落下したラドンの壊変生成物の影響により増加し、積雪により大地からの放射線が遮へいされることにより減少する。また、医療・産業に用いる放射性同位元素等の影響により空間放射線量率が一時的に上昇することがある。なお、「降雨等」とは、「降雨、降雪、雷雨、積雪等の気象要因及び地理・地形上の要因等の自然条件の変化」、「医療・産業に用いる放射性同位元素等の影響」、「国内外の他の原子力施設からの影響」などである。

※2 データ集 [リサイクル燃料備蓄センター] 3.参考図表 (1)参照。

(2) 環境試料中の放射能(γ(ガンマ)線放出核種分析)

セシウム-137 の測定値は表 3-2 のとおりであり、平常の変動幅の範囲内であった。

その他の人工放射性核種については全て ND であり、平常の変動幅の範囲内であった。

表 3-2 γ線放出核種分析結果

試料の種類			単位	定量 下限値	セシウム-137				
					県		事業者		平常の変動幅
					検体数	測定値	検体数	測定値	
陸上試料	表土		Bq/kg 乾	3	3	5 ～ 7	2	ND, 17	ND ～ 23
	指標生物	松葉	Bq/kg 生	0.4	2	ND	2	ND	ND
計			－	－	5	－	4	－	－

・測定対象核種はマンガン-54、鉄-59、コバルト-58、コバルト-60、セシウム-134、セシウム-137。

なお、測定結果の評価の参考とするため、ベリリウム-7、カリウム-40、ビスマス-214、アクチニウム-228 も測定対象としている。
(ビスマス-214、アクチニウム-228 については土試料のみ)

・「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」。

3 線量の推定・評価

「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」(令和6年9月改訂、青森県)に基づき、令和7年度1年間の施設起因の放射線及び放射性物質による周辺住民等の線量の推定・評価を行った。

(1) 測定結果に基づく線量

令和7年度の測定結果に基づき実施する「施設起因の線量の推定・評価」については、施設寄与が認められなかったので省略した。

4 総合評価

(1) 令和7年度の環境放射線調査結果

令和7年度の環境放射線調査結果は、これまでと同じ水準であった。

リサイクル燃料備蓄センターからの影響は認められなかった。

(2) 施設起因の線量の推定・評価

① 測定結果に基づく線量

令和7年度の測定結果に基づき実施する「施設起因の線量の推定・評価」については、施設寄与が認められなかったので省略した。

(3) 平常の変動幅の設定

令和7年度の測定結果については、「環境放射線等モニタリング結果の評価方法」に定めている平常の変動幅の設定に用いる。

平常の変動幅の設定に用いるかどうかについては、今後も個々の測定値について検討を行い判断する。また、測定値が平常の変動幅の範囲内であっても、施設寄与の有無について詳細に監視していく。

付

令和 7 年度第 1 四半期報

付 1 原子燃料サイクル施設に係る環境試料の測定計画の変更
ー精米(室ノ久保)ー

付 2 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
ーダイコン(奥内)ー

付 3 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
ーハクサイ(今泉)ー

令和 7 年度第 2 四半期報

付 4 河川水(二又川)のウラン濃度変動に係る調査について

付 5 湖沼水(尾駁沼B)のウラン濃度変動に係る調査について

令和 7 年度第 3 四半期報

付 6 湖沼水(尾駁沼A(12月))のウラン濃度変動に係る調査について
(本資料は評価委員会委員の意見等を踏まえて修正)

令和 7 年度第 4 四半期報

付 7 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
ーバレイショ(有畑)ー

付 8 東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
ー牛乳(上イタヤノ木)ー

令和 7 年 10 月 23 日
青森県原子力センター

原子燃料サイクル施設に係る環境試料の測定計画の変更
－精米(室ノ久保)－

「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング実施計画」に基づき調査している環境試料のうち、六ヶ所村の精米(室ノ久保)について、試料提供者から令和 7 年度以降作付けを取りやめる旨の連絡があった。

当該地区には他に試料提供者がいないことから、他の地区から選定することとし、地区の選定に当たっては、施設からの距離、生産状況や試料採取の継続性を考慮し、横浜町の明神平地区を新たな採取地点に選定し、令和 7 年度から調査を行うこととした(表 1 及び図 1)。

ただし、測定項目のうちウラン及びプス素については、これまで比較的施設に近い地点を対象としてきたこと、また、明神平地区が位置する施設から北西方向では、より施設に近い二又地区において精米中ウラン及びプス素の測定を行っていることを勘案し、明神平地区における測定項目にはしないこととする。

表 1 原子燃料サイクル施設に係る環境試料(精米)の測定計画

(変更前)

実施者	対象試料	市町村	採取地点	施設からの方角・距離	採取頻度(回/年)	採取時期	測定項目
県	精米	六ヶ所村	室ノ久保	南西 約 4 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu、U、F
		六ヶ所村	千樽	南西 約 6 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu、U
		野辺地町	有戸	南西 約 13 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu
事業者	精米	六ヶ所村	二又	北西 約 4 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu、U、F
		六ヶ所村	戸鎖	南西 約 4 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu、U、F
		六ヶ所村	平沼	南東 約 11 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu

(変更後)

実施者	対象試料	市町村	採取地点	施設からの方角・距離	採取頻度(回/年)	採取時期	測定項目
県	精米	六ヶ所村	千樽	南西 約 6 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu、U
		野辺地町	有戸	南西 約 13 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu
		横浜町	明神平	北西 約 9 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu
事業者	精米	六ヶ所村	二又	北西 約 4 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu、U、F
		六ヶ所村	戸鎖	南西 約 4 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu、U、F
		六ヶ所村	平沼	南東 約 11 km	1	収穫期	γ線放出核種、 ¹⁴ C、 ⁹⁰ Sr、Pu

下線部が変更箇所

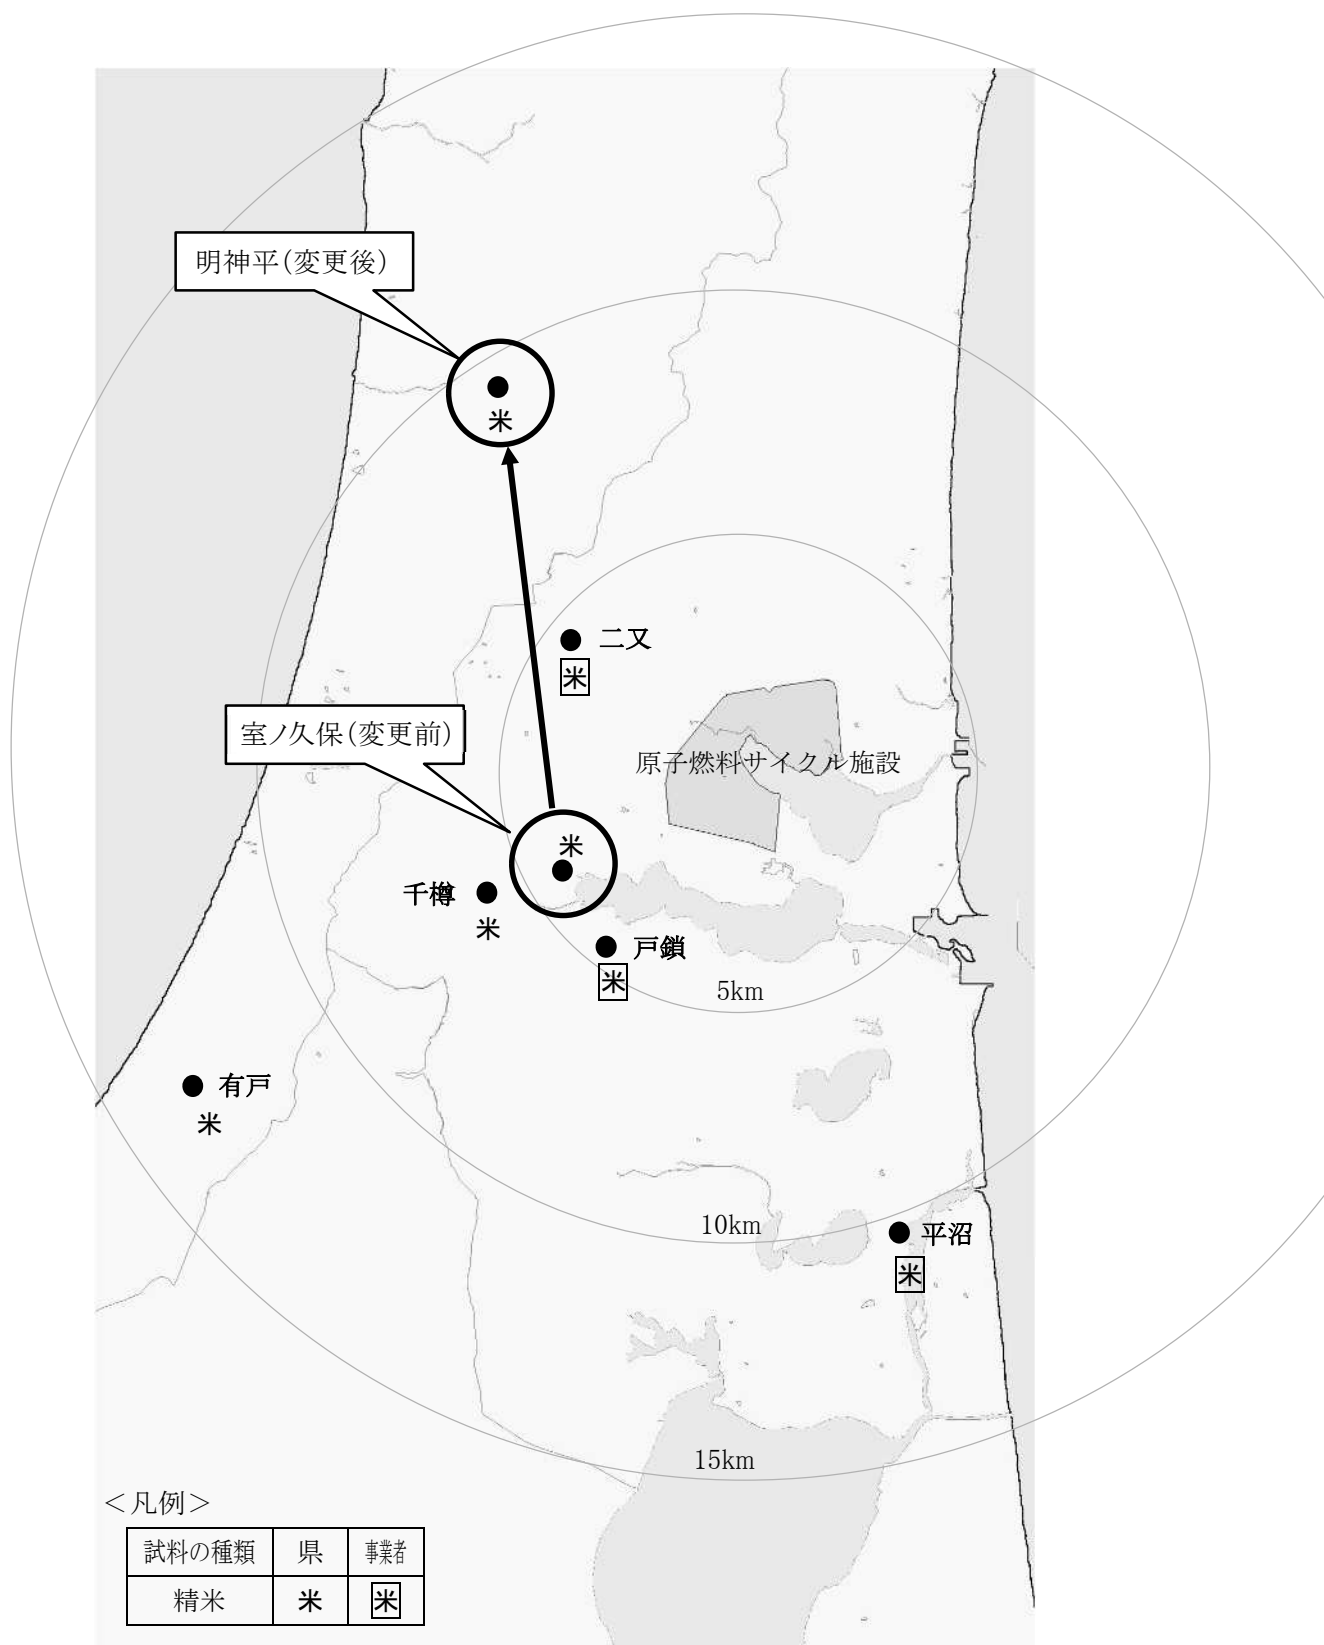


図 1 原子燃料サイクル施設に係る環境試料(精米)採取地点

令和 7 年 10 月 23 日
東北電力株式会社

東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
ーダイコン(奥内)ー

「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング実施計画」に基づき調査している環境試料のうち、むつ市奥内のダイコンについて、試料提供者より令和 7 年度以降ダイコンの提供ができなくなる旨の連絡があった。

当該地区には他に試料提供者がいないことから、他の地区を選定することとし、地区の選定に当たっては、施設からの距離、方角、生産状況や試料採取の継続性を考慮し、むつ市斗南丘地区を新たな採取地点に選定し、令和 7 年度から調査を行うこととする。(表 1 及び図 1)

表 1 東通原子力発電所に係る環境試料(ダイコン)の測定計画
(変更前)

実施者	対象 試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期	測定項目
県	ダイコン	東通村	向野	1	収穫期	γ線放出核種、 ⁹⁰ Sr
		六ヶ所村	泊	1	収穫期	γ線放出核種、 ⁹⁰ Sr
事業者	ダイコン	むつ市	<u>奥内</u>	1	収穫期	γ線放出核種、 ⁹⁰ Sr

(変更後)

実施者	対象 試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期	測定項目
県	ダイコン	東通村	向野	1	収穫期	γ線放出核種、 ⁹⁰ Sr
		六ヶ所村	泊	1	収穫期	γ線放出核種、 ⁹⁰ Sr
事業者	ダイコン	むつ市	<u>斗南丘</u>	1	収穫期	γ線放出核種、 ⁹⁰ Sr

下線部が変更箇所

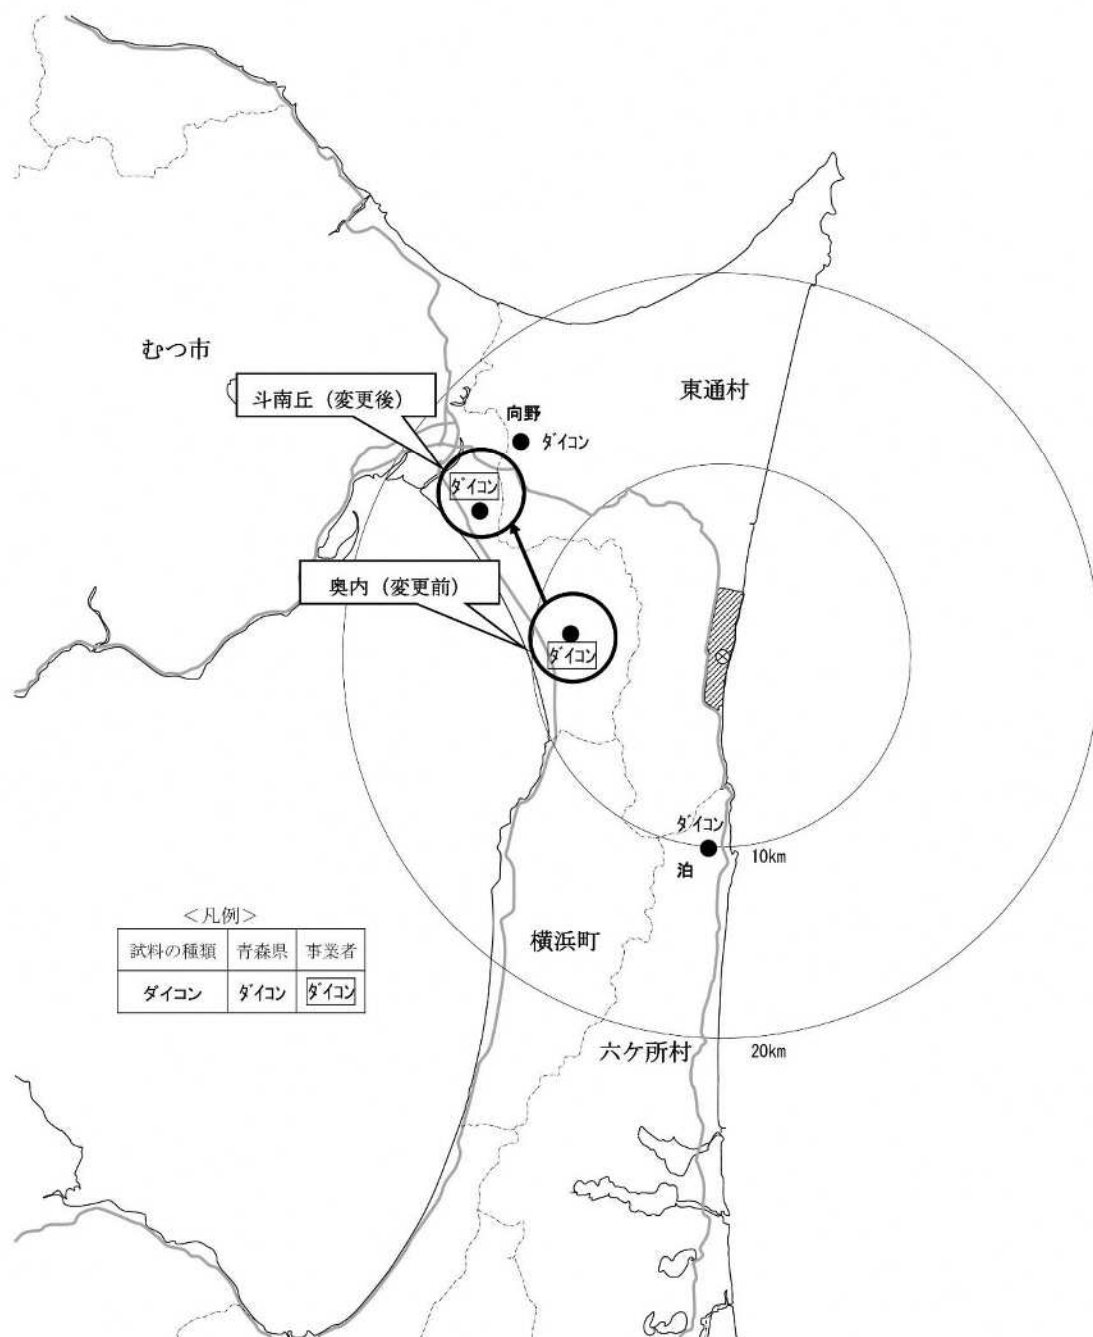


図1 東通原子力発電所に係る環境試料(ダイコン)の採取地点

令和 7 年 10 月 23 日
東北電力株式会社

東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
－ハクサイ(今泉)－

「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング実施計画」に基づき調査している環境試料のうち、むつ市今泉のハクサイについて、試料提供者より令和 7 年度以降ハクサイの提供ができなくなる旨の連絡があった。

当該地区には他に試料提供者がいないことから、他の地区を選定することとし、地区の選定に当たっては、施設からの距離、方角、生産状況や試料採取の継続性を考慮し、むつ市斗南丘地区を新たな採取地点に選定し、令和 7 年度から調査を行うこととする。(表 1 及び図 1)

表 1 東通原子力発電所に係る環境試料(ハクサイ)の測定計画
(変更前)

実施者	対象 試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期	測定項目
県	ハクサイ	東通村	上田屋	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr 、 ^{131}I
事業者	ハクサイ	むつ市	<u>今泉</u>	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr 、 ^{131}I

(変更後)

実施者	対象 試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期	測定項目
県	ハクサイ	東通村	上田屋	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr 、 ^{131}I
事業者	ハクサイ	むつ市	<u>斗南丘</u>	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr 、 ^{131}I

下線部が変更箇所

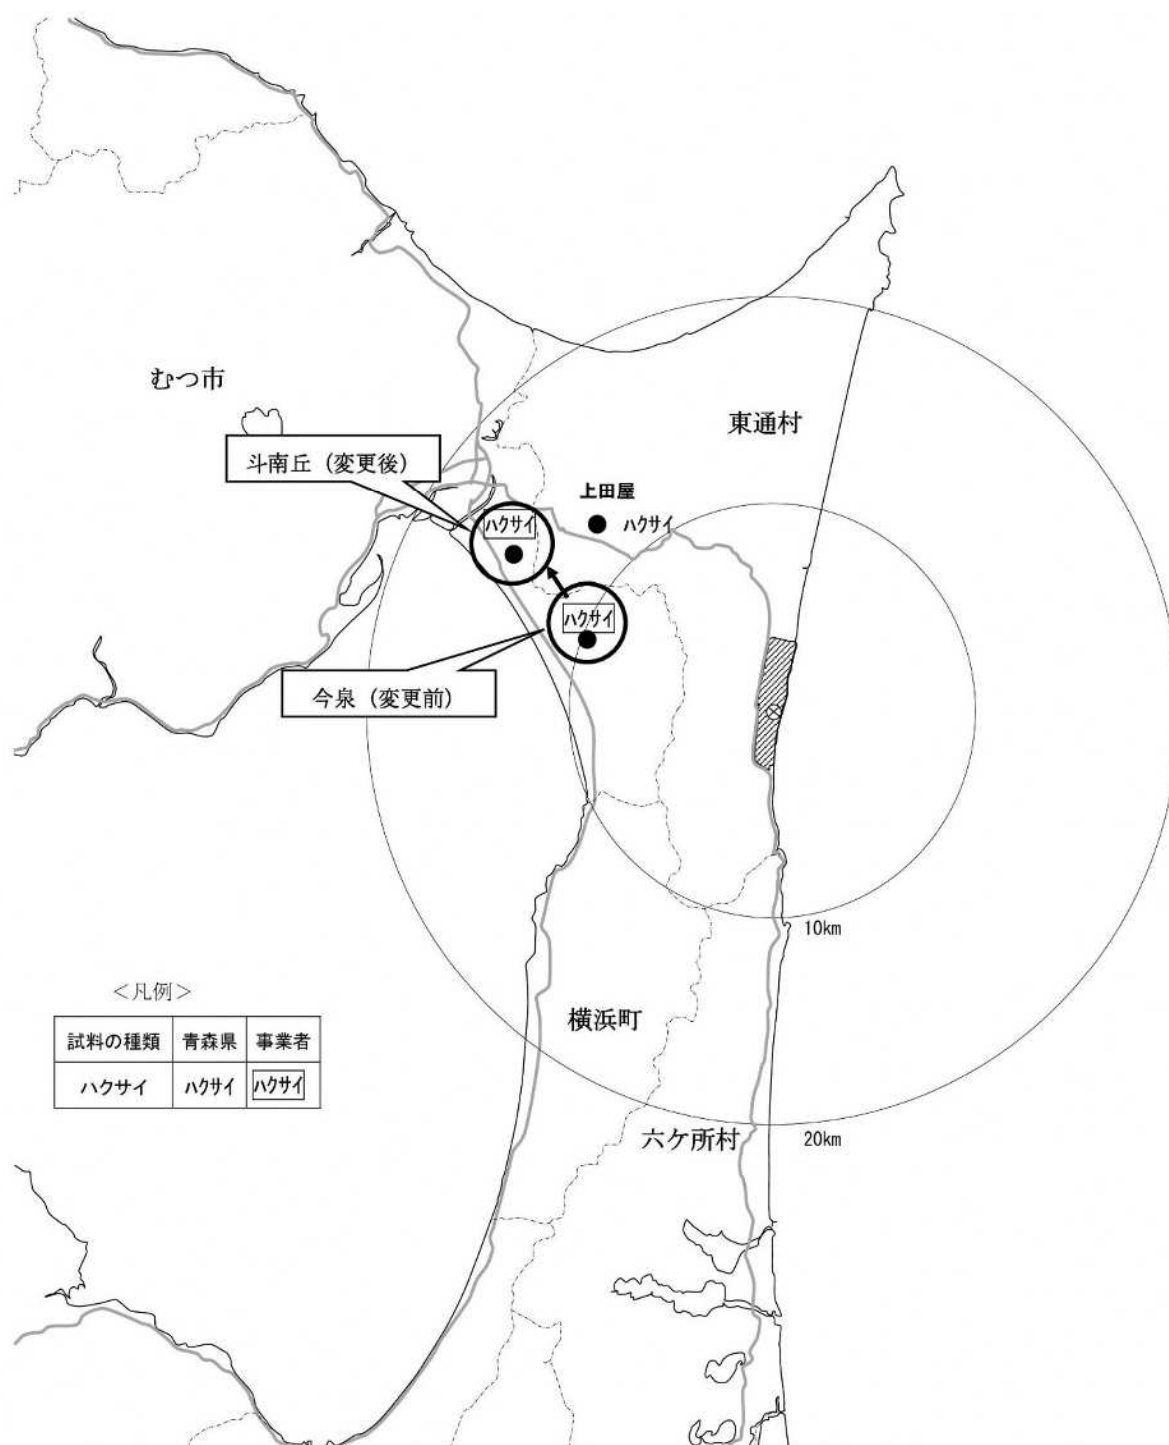


図 1 東通原子力発電所に係る環境試料(ハクサイ)の採取地点

河川水(二又川)のウラン濃度変動に係る調査について

1. はじめに

原子燃料サイクル施設環境放射線調査結果(令和 7 年度第 2 四半期)において、河川水(二又川)のウラン濃度の測定について、表 1 のとおり平常の変動幅を上回ったため、原因について検討を行った。

なお、同試料においては、過去にも平常の変動幅を上回ったが、天然に存在するウランの自然変動であると報告した。

表 1 ウラン濃度測定結果

試料	採取地点	項目	測定値 (再分析値)	報告値	平常の 変動幅※1	定 量 下限値	単位
河川水	二又川	U	15.5±0.9 (15.1±0.9)	16	ND~13	2	mBq/L

※1 「平常の変動幅」は平成 27~令和 6 年度の測定値の「最小値~最大値」

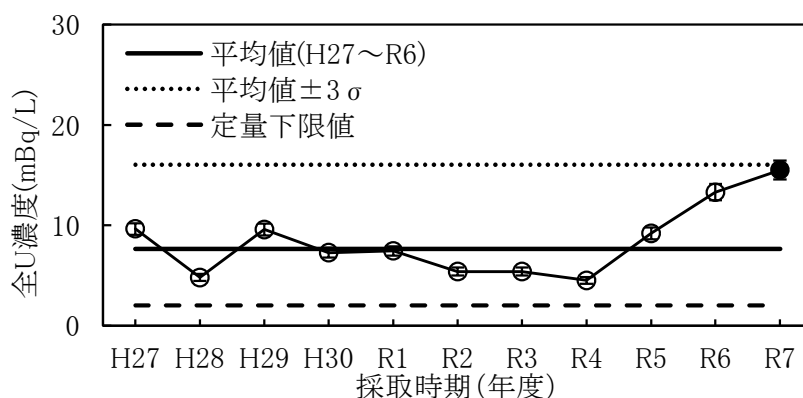


図 1 河川水(二又川)全 U 濃度の推移

2. 検討結果

- (1) これまで原子燃料サイクル施設から、異常な放出はなかった。
- (2) 再分析結果は報告値と概ね一致しており、分析操作及び分析機器に異常はなかった。
- (3) ウラン-238 に対するウラン-234 の放射能比は 1.66 で、これまでの平均 1.71 と同程度であり(図 2)、国内外の地表水の試料で報告されている放射能比の範囲内であった(図 3)。
- (4) これまでに河川水(二又川)のウラン濃度と導電率^注の間に正の相関がみられており、今回の測定値もこれまでと同様の傾向がみられた。(図 4)
- (5) ICP-MS で河川水(二又川)のウラン-238 濃度及びウラン-235 濃度を測定した。表 2 のとおり、ウラン-235 存在度は 0.74%であり、天然ウラン(0.72%)とほぼ同じであった。

注 導電率は水に溶解した電解質全体の濃度の目安になる値。

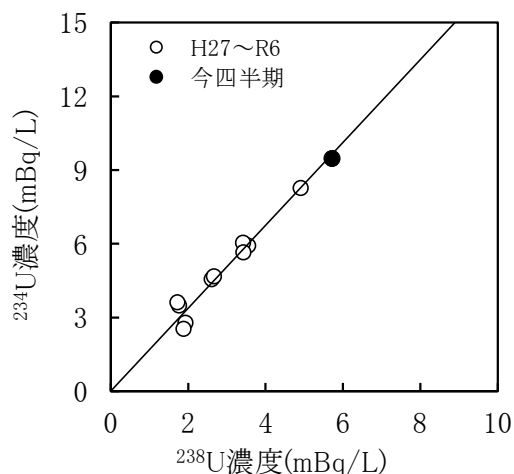


図2 河川水(二又川)中 ^{234}U と ^{238}U 放射能濃度の関係

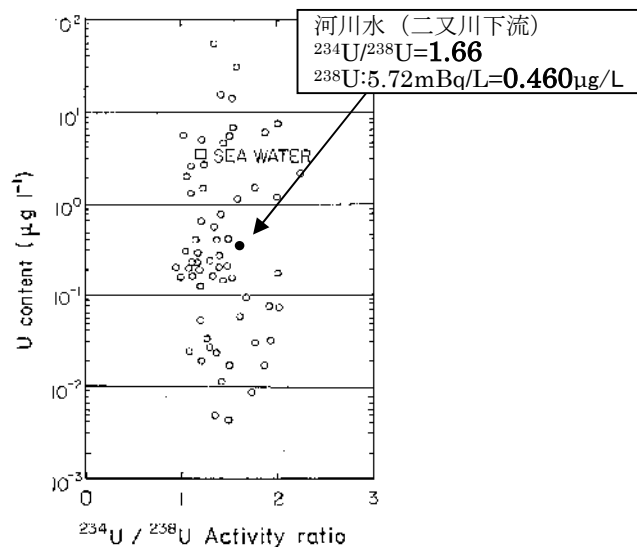


図3 地表水の $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ 放射能比と全ウラン濃度^[1]

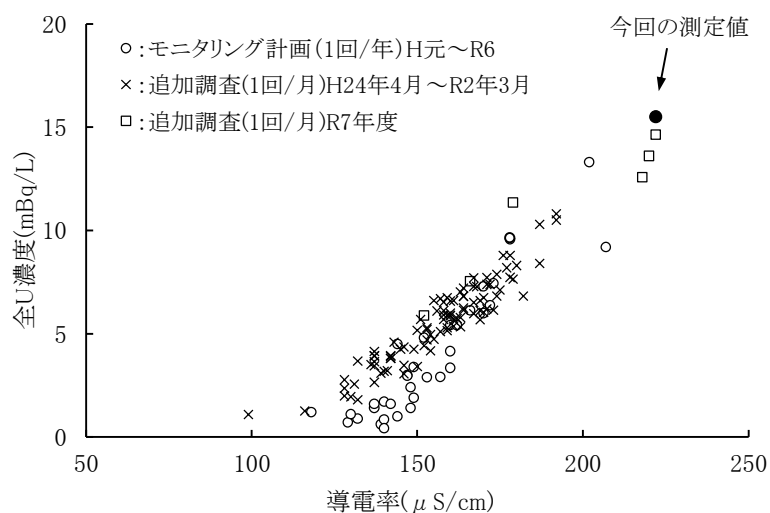


図4 導電率と河川水(二又川)中全 U 濃度との関係

表2 ウラン-235 存在度 (ICP-MS 測定)

試料	採取地点	^{235}U	^{238}U	単位	^{235}U 存在度	【参考】天然 ^{235}U 存在度
河川水	二又川	0.00321	0.431	$\mu\text{g/L}$	0.74%	0.72%

3. 結論

以上のことから、河川水(二又川)のウラン濃度が平常の変動幅を上回ったのは、原子燃料サイクル施設に起因するものではなく、天然に存在するウランの自然変動によるものと考えられる。

参考資料

[1] M. Ivanovich et. al, Uranium-series disequilibrium: Application to earth, marine and environmental science (1982)

湖沼水(尾駁沼 B)のウラン濃度変動に係る調査について

1. はじめに

原子燃料サイクル施設環境放射線調査結果(令和 7 年度第 2 四半期)において、湖沼水(尾駁沼 B)のウラン濃度の測定について、表 1 のとおり平常の変動幅を上回ったため、原因について検討を行った。

表 1 ウラン濃度測定結果

試料	採取地点	項目	測定値 (再分析値)	報告値	平常の 変動幅※1	定 量 下限値	単位
湖沼水	尾駁沼 B	U	75.4±4.2 (72.2±3.6)	75	18~68	2	mBq/L

※1 「平常の変動幅」は平成 27～令和 6 年度の測定値の「最小値～最大値」

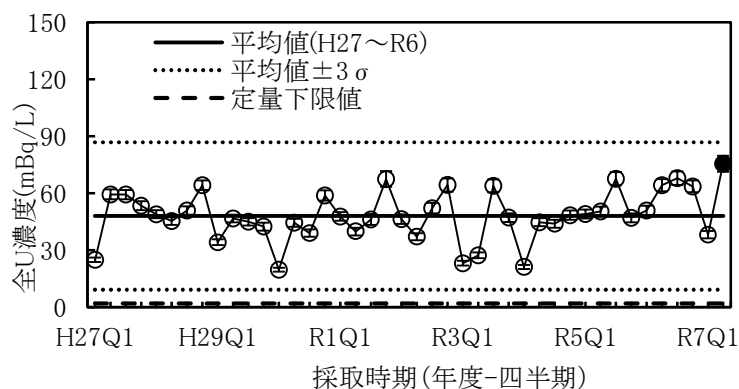


図 1 湖沼水(尾駁沼 B)全 U 濃度の推移

2. 検討結果

- (1) これまで原子燃料サイクル施設から、異常な放出はなかった。
- (2) 再分析結果は報告値と概ね一致しており、分析操作及び分析機器に異常はなかった。
- (3) ウラン-238 に対するウラン-234 の放射能比は 1.14 で、これまでの平均 1.17 と同程度であり(図 2)、国内外の地表水の試料で報告されている放射能比の範囲内であった(図 3)。
- (4) これまでに湖沼水(尾駁沼 B)のウラン濃度と塩分の間に正の相関がみられており、今回の測定値もこれまでと同様の傾向がみられた。(図 4)

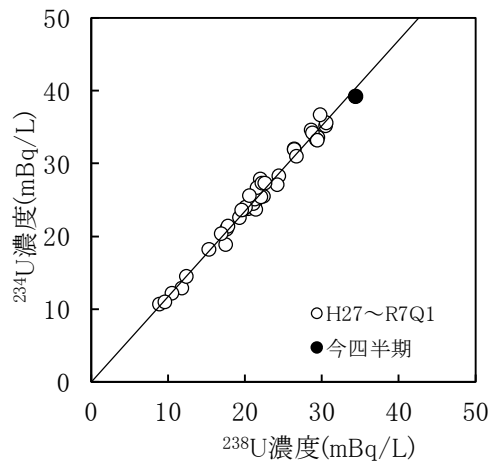


図 2 湖沼水(尾駁沼 B)中
 ^{234}U 濃度と ^{238}U 濃度の関係

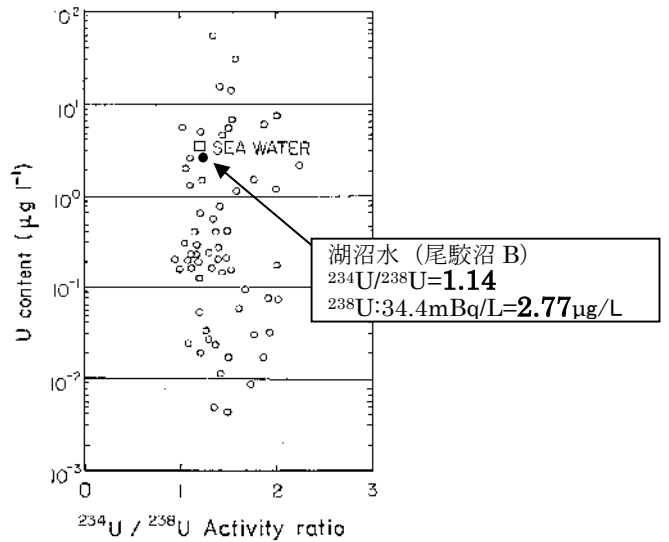


図 3 地表水の $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ 放射能比と
全ウラン濃度^[1]

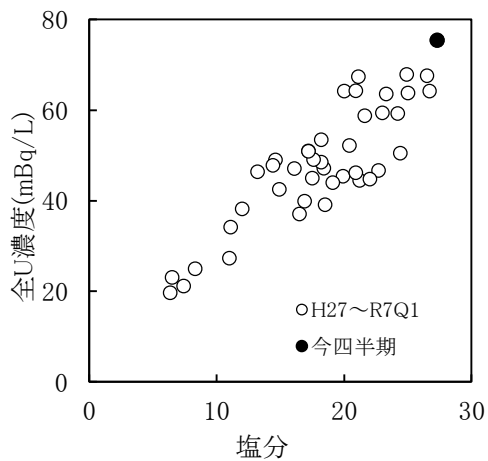


図 4 塩分と湖沼水(尾駁沼 B)中
全 U 濃度の関係

3. 結論

以上のことから、湖沼水(尾駁沼 B)のウラン濃度が平常の変動幅を上回ったのは、原子燃料サイクル施設に起因するものではなく、天然に存在するウランの自然変動によるものと考えられる。

参考資料

[1] M. Ivanovich et. al, Uranium-series disequilibrium: Application to earth, marine and environmental science (1982)

令和 8 年 7 月 31 日
日本原燃株式会社

湖沼水(尾駁沼 A (12 月))のウラン濃度変動に係る調査について

1. はじめに

原子燃料サイクル施設環境放射線調査結果(令和 7 年度第 3 四半期)において、湖沼水(尾駁沼 A (12 月))のウラン濃度の測定について、表 1 のとおり平常の変動幅を上回ったため、原因について検討を行った。

表 1 ウラン濃度測定結果

試料	採取地点	項目	測定値 ^{※1} (再測定値①、②) ^{※2}	報告値	平常の 変動幅 ^{※3}	定 量 下限値	単位
湖沼水	尾駁沼 A (12 月)	U	75.3±3.9 (①67.2±3.5、②74.3±3.9)	75	18~68	2	mBq/L

※1 測定値±計数誤差を示す。

※2 再測定値①、②:残試料を用いて工程の最初から分析した測定値。なお、再測定値②は測定値と再測定値①の差が大きかったため、再度分析した測定値。

※3 「平常の変動幅」は平成 27~令和 6 年度の測定値の「最小値~最大値」。

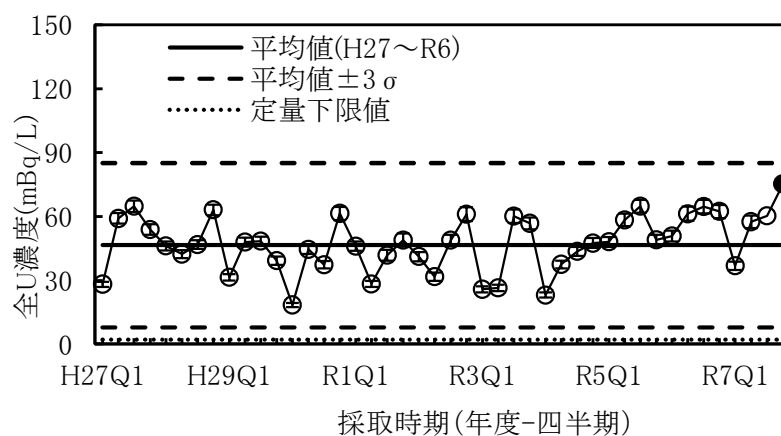


図 1 湖沼水(尾駁沼 A)全 U 濃度の推移

2. 検討結果

- (1)これまで原子燃料サイクル施設から、異常な放出はなかった。
- (2)再測定値①、②はいずれも測定値の計数誤差の 3 倍の範囲内であった。
- (3)分析操作及び分析機器について確認した結果、異常はなかった。
- (4)ウラン-238 に対するウラン-234 の放射能比は 1.17 で、これまでの平均 1.18 と同程度であった(図 2)。
- (5)これまでに湖沼水(尾駁沼 A)のウラン濃度と塩分の間に正の相関がみられており、今回の測定値もこれまでと同様の傾向がみられた(図 3)。

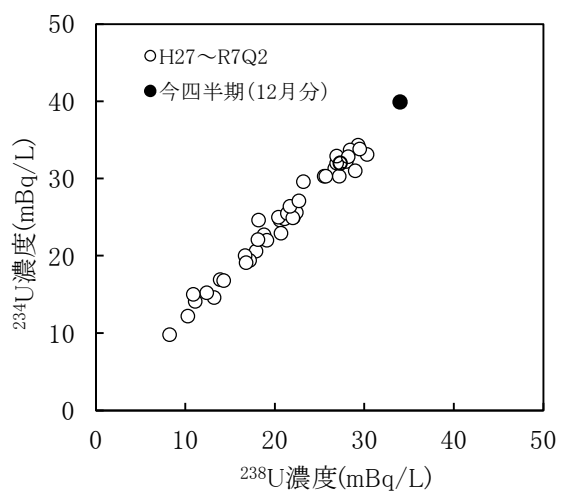


図 2 湖沼水(尾駁沼 A)中
 ^{234}U 濃度と ^{238}U 濃度の関係

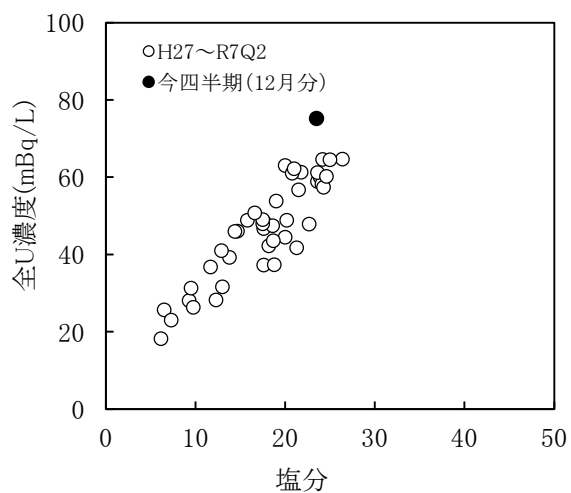


図 3 塩分と湖沼水(尾駁沼 A)中
全 U 濃度の関係

3. 結論

以上のことから、湖沼水(尾駁沼 A (12 月))のウラン濃度が平常の変動幅を上回ったのは、原子燃料サイクル施設に起因するものではなく、天然に存在するウランの自然変動によるものと考えられる。

令和 8 年 7 月 31 日
青森県原子力センター

東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
－バレイショ(有畑)－

「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング実施計画」に基づき調査している環境試料のうち、横浜町のバレイショ(有畑)について、試料提供者から令和 8 年度以降、同町内での作付けを取りやめる旨の連絡があった。

当該地区には他に試料提供者がいないことから、他の地区から選定することとし、地区の選定に当たっては、施設からの方角、生産状況や試料採取の継続性を考慮し、横浜町の大豆田地区を新たな採取地点に選定し、令和 8 年度から調査を行うこととした(表 1 及び図 1)。

表 1 東通原子力発電所に係る環境試料(バレイショ)の測定計画
(変更前)

実施者	対象 試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期	測定項目
県	バレイショ	横浜町	<u>有畑</u>	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr
事業者	バレイショ	東通村	白糖	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr

(変更後)

実施者	対象 試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期	測定項目
県	バレイショ	横浜町	<u>大豆田</u>	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr
事業者	バレイショ	東通村	白糖	1	収穫期	γ 線放出核種、 ^{90}Sr

下線部が変更箇所

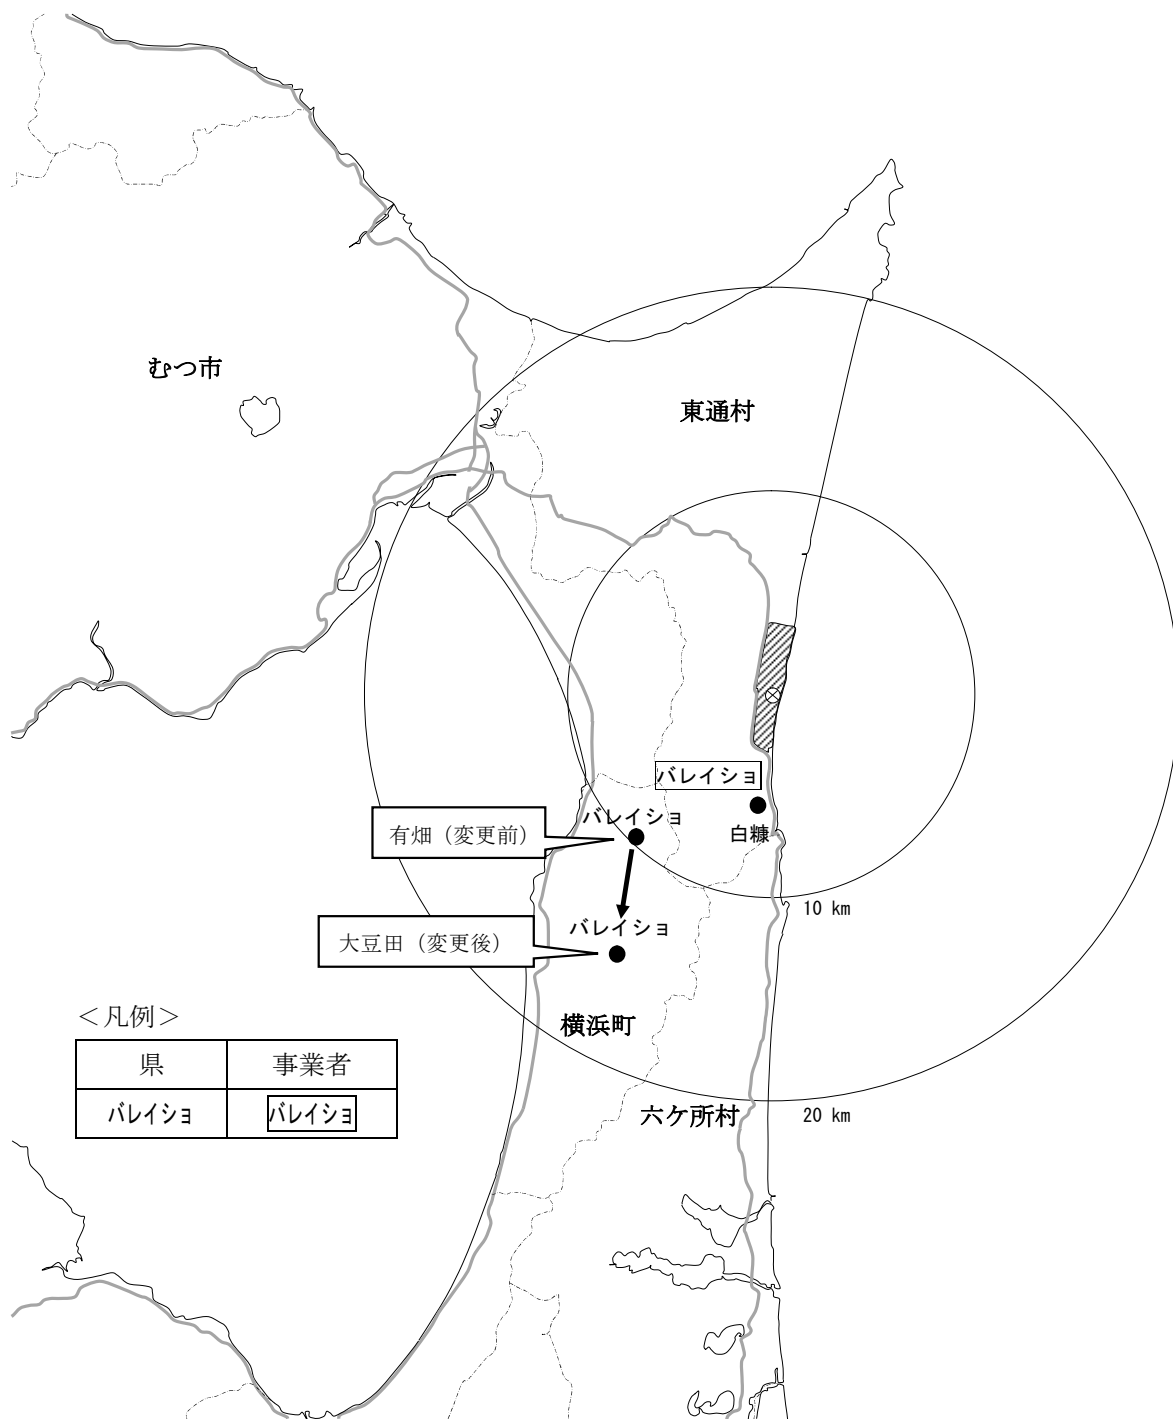


図1 東通原子力発電所に係る環境試料(バレイシヨ)採取地点

令和 8 年 7 月 31 日
東北電力株式会社

東通原子力発電所に係る環境試料の測定計画の変更
－牛乳(上イタヤノ木)－

「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング実施計画」に基づき調査している環境試料のうち、横浜町上イタヤノ木の牛乳について、試料提供者より令和 8 年度以降牛乳の提供ができなくなる旨の連絡があった。

当該地区には他に試料提供者がいないことから、他の地区を選定することとし、地区の選定にあたっては、施設からの距離、方角、生産状況や試料採取の継続性を考慮し、横浜町の向平地区を新たな採取地点に選定し、令和 8 年度第 1 四半期から調査を行うこととした（表 1 及び図 1）。

表 1 東通原子力発電所に係る環境試料(牛乳)の測定計画
(変更前)

実施者	対象試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期 (月)	測定項目
県	牛乳	東通村	東栄	4	4、7、10、1	γ線放出核種、 ¹³¹ I、 ⁹⁰ Sr
			豊栄			
事業者		むつ市	斗南丘			
		横浜町	<u>上イタヤノ木</u>			

(変更後)

実施者	対象試料	市町村	採取地点	採取頻度 (回/年)	採取時期 (月)	測定項目
県	牛乳	東通村	東栄	4	4、7、10、1	γ線放出核種、 ¹³¹ I、 ⁹⁰ Sr
			豊栄			
事業者		むつ市	斗南丘			
		横浜町	<u>向平</u>			

下線部が変更箇所

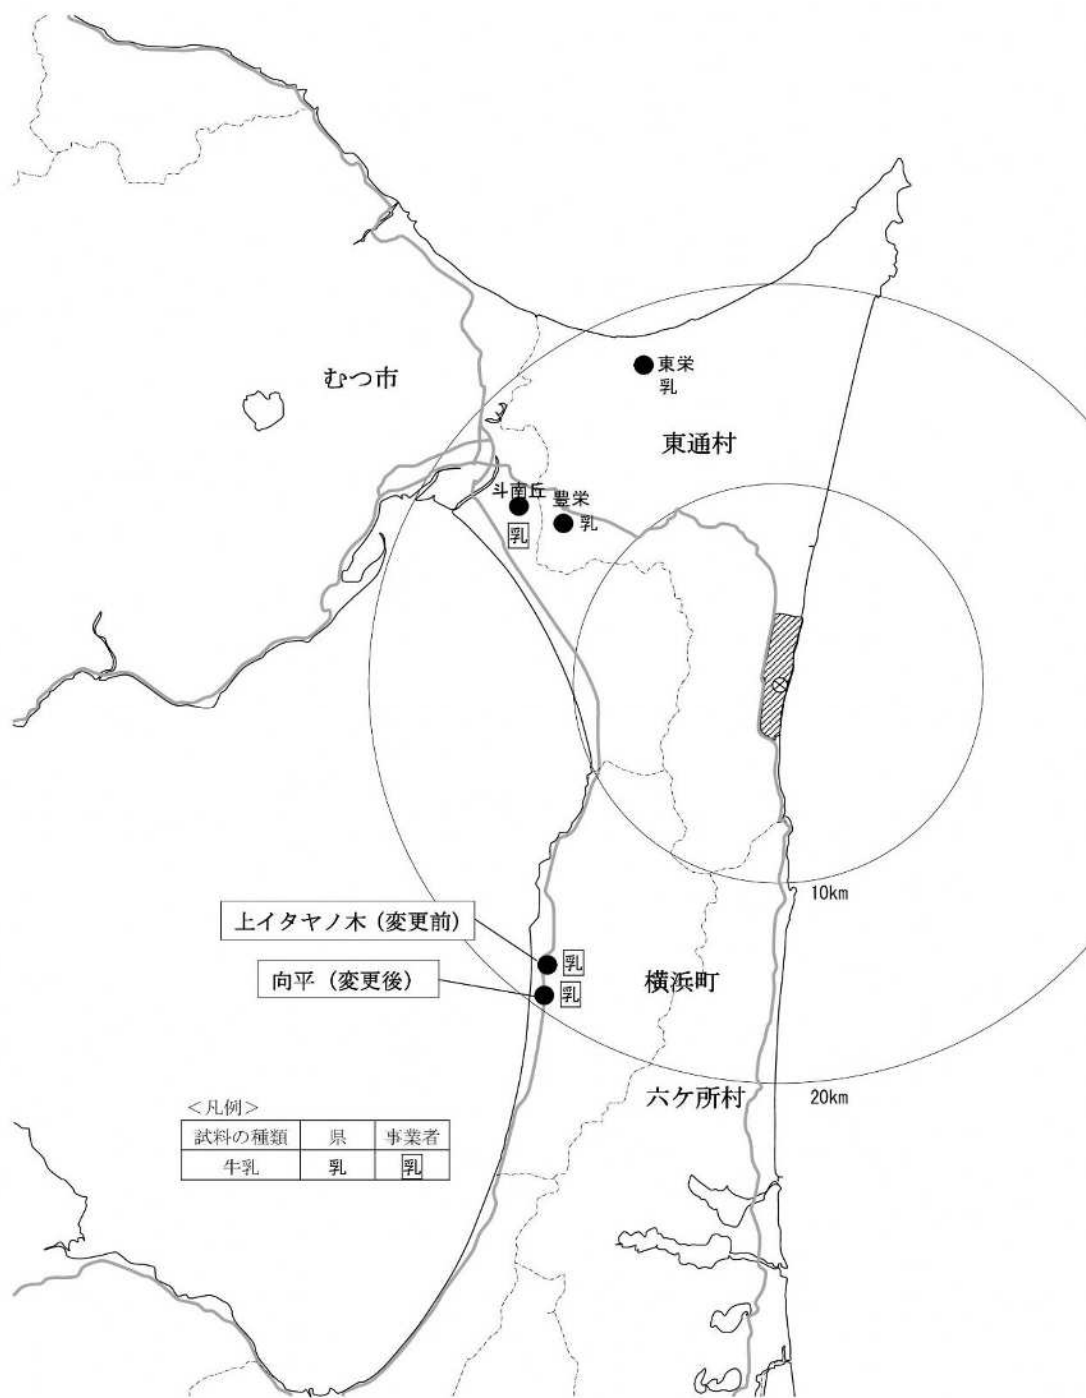


図1 東通原子力発電所に係る環境試料(牛乳)の採取地点

資料


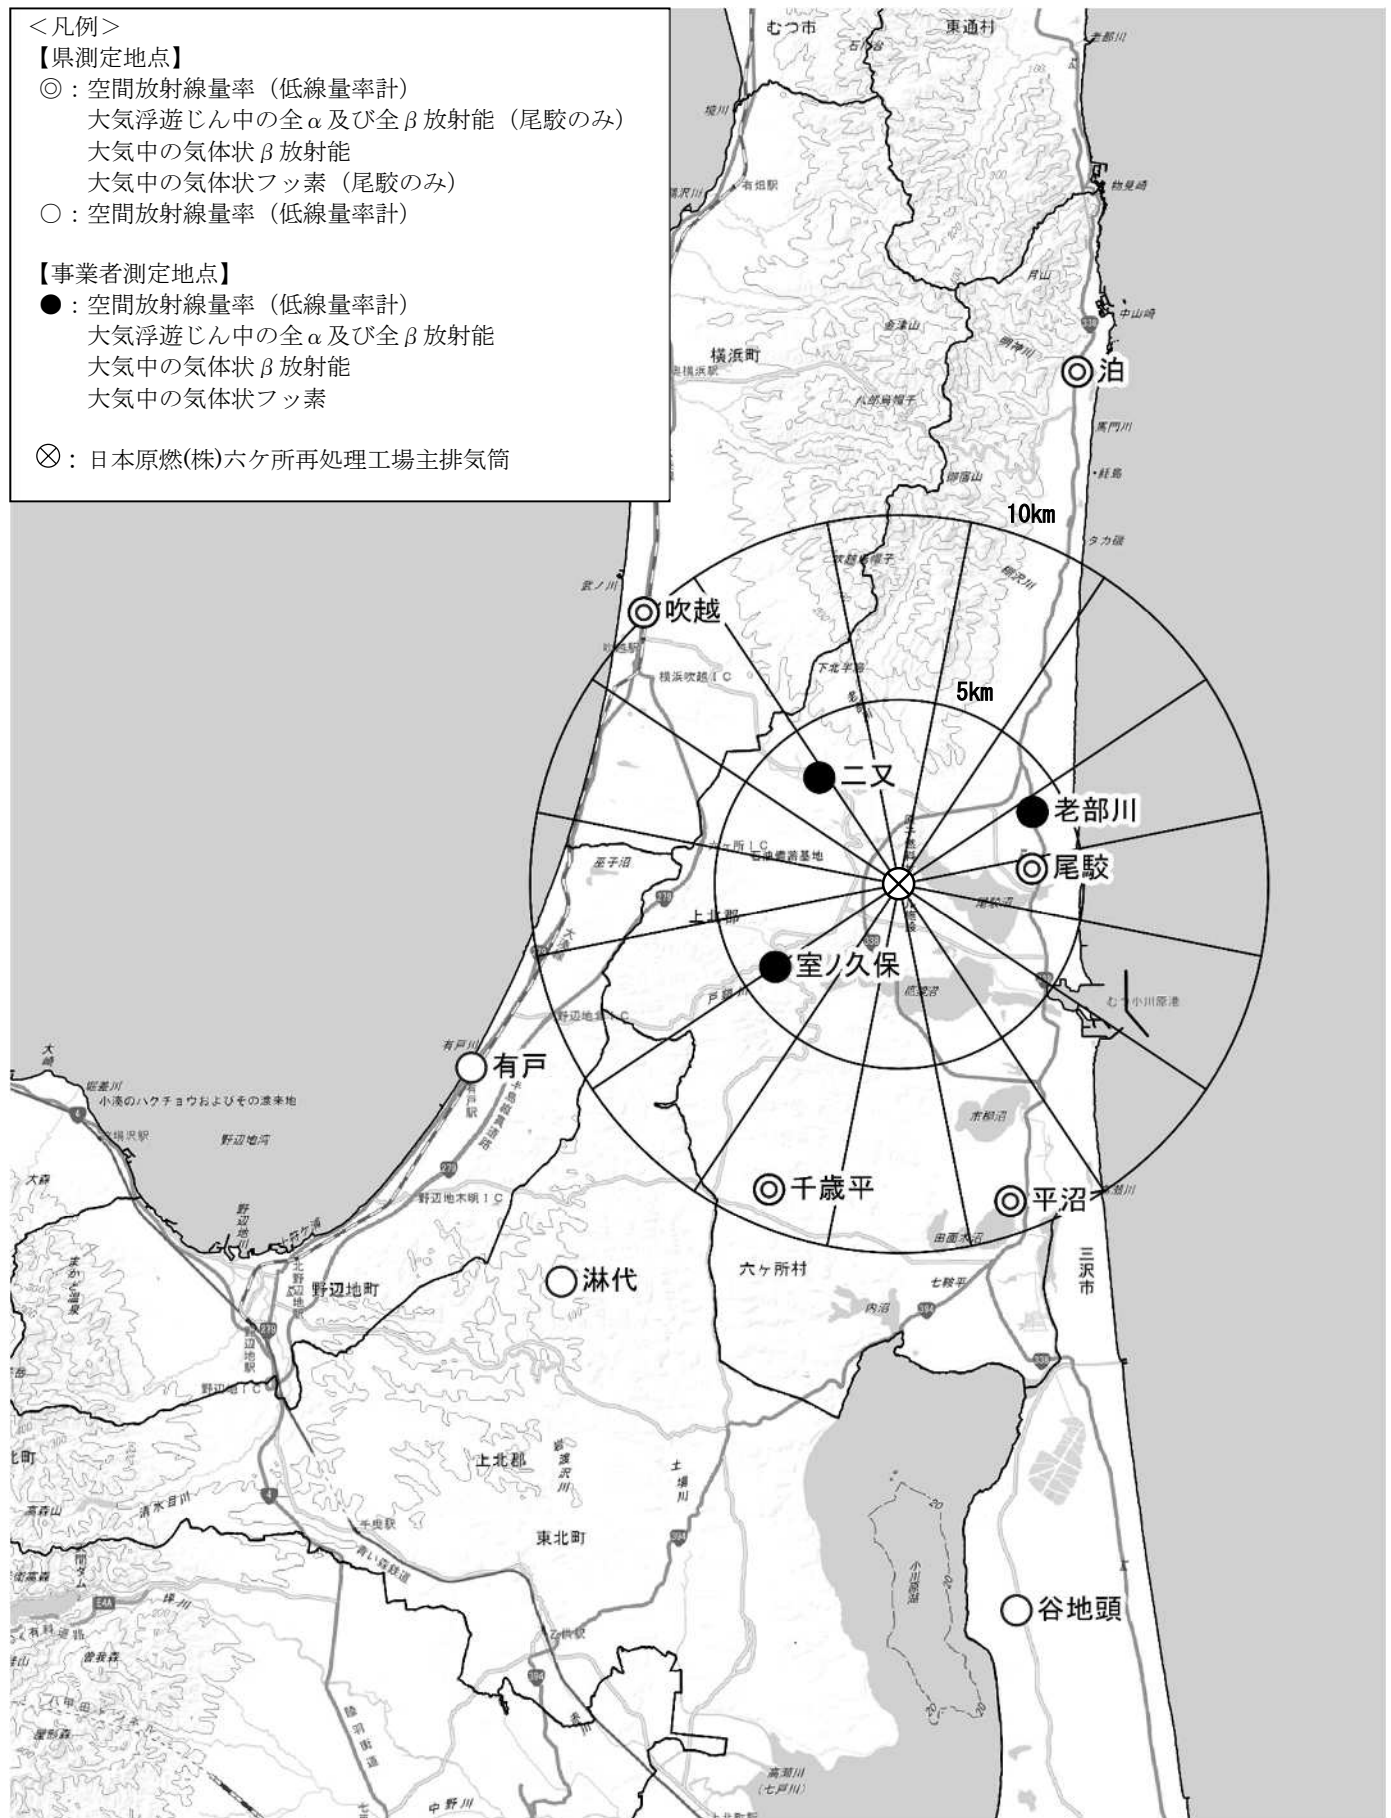


図 1-1 原子燃料サイクル施設に係る空間放射線等の測定地点

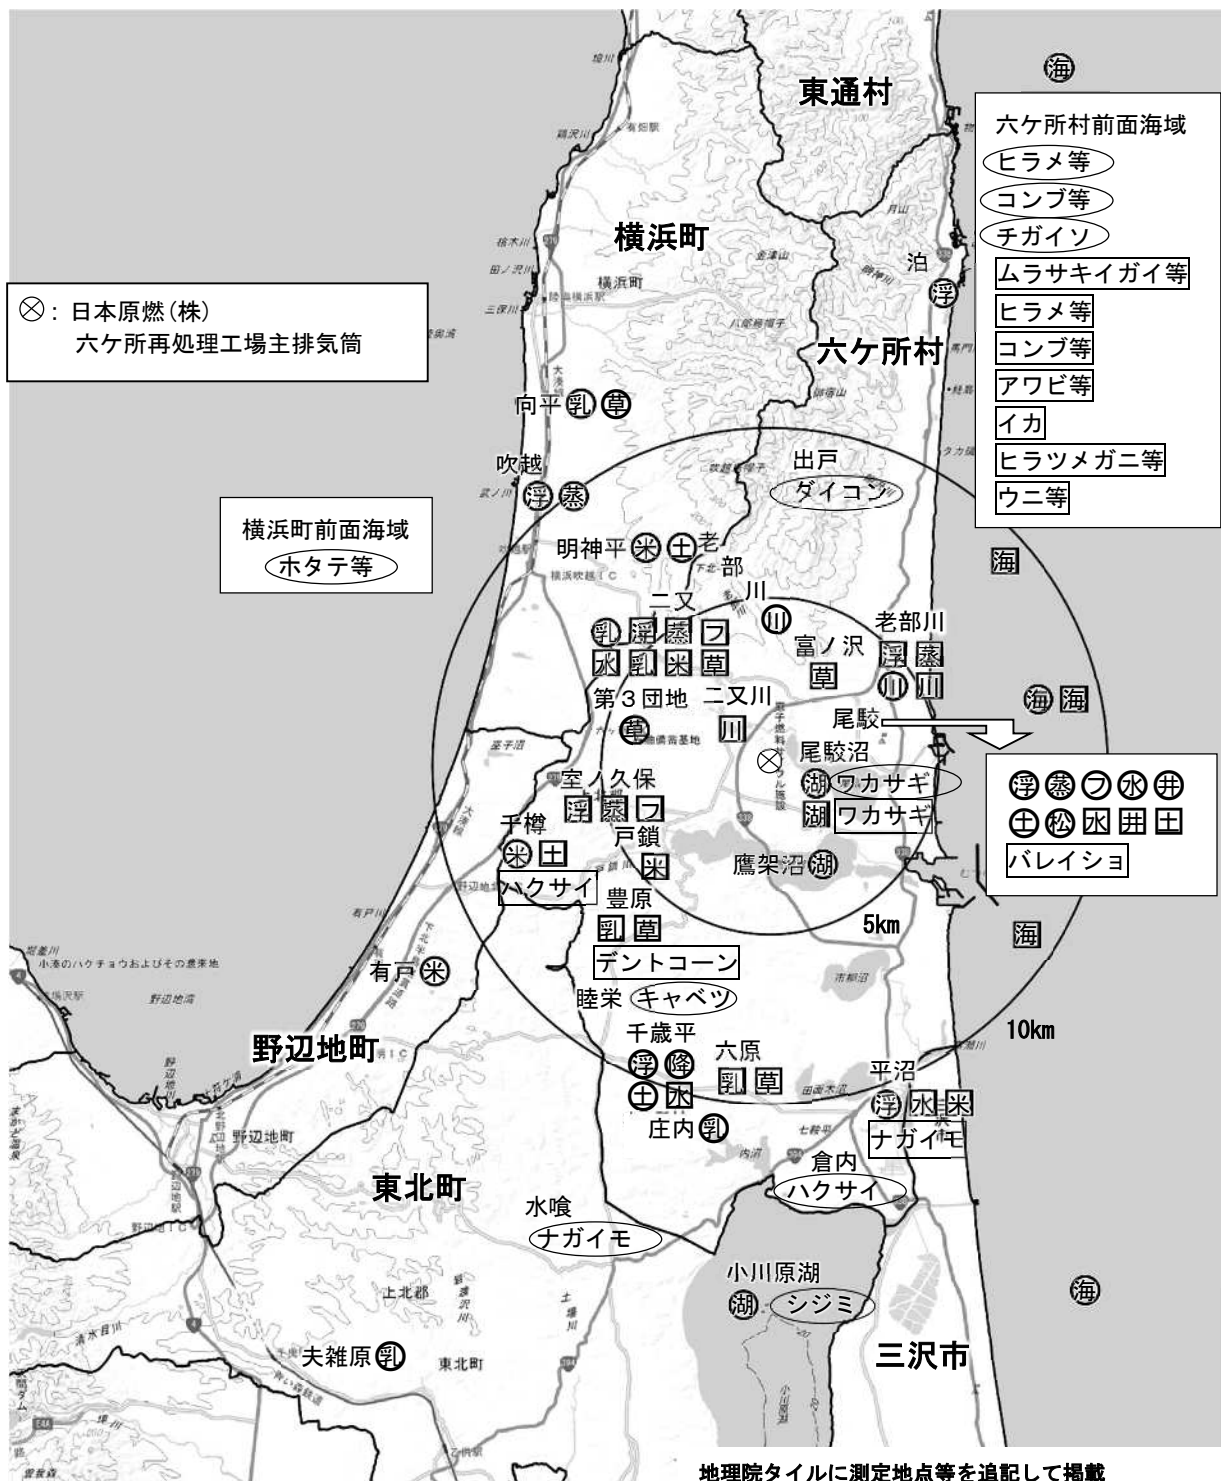

< 凡例 >

試料の種類	県	事業者
大気浮遊じん・大気（ヨウ素）	浮	浮
降水物・雨水	降	—
河川水・河底土	川	川
湖沼水・湖底土	湖	湖
水道水	水	水
井戸水	井	井
表土	土	土

試料の種類	県	事業者
精米	米	米
牛乳	乳	乳
牧草	草	草
松葉	松	—
海水・海底土	海	海
大気（フッ素）	フ	フ
大気（水蒸気状）	泰	泰

図 1-2 原子燃料サイクル施設に係る環境試料のモニタリング地点

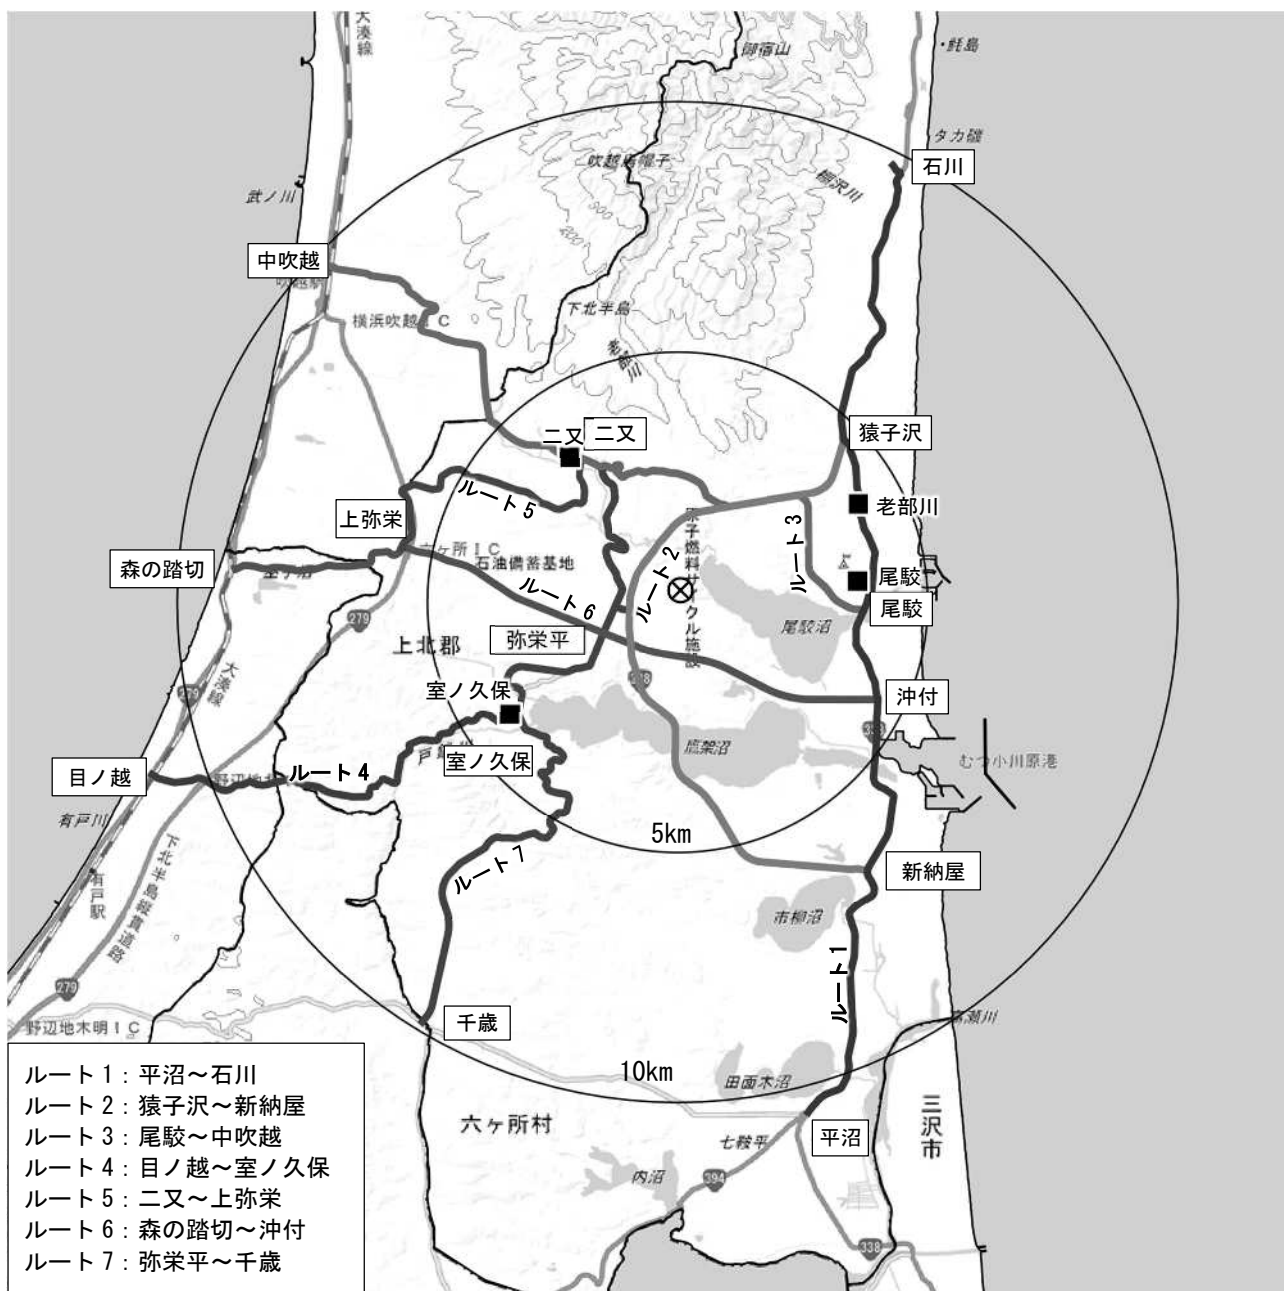


図 1-3 「緊急事態が発生した場合への平常時からの備え」を目的とした調査地点
 （空間放射線量率、環境試料、走行サーベイルート）


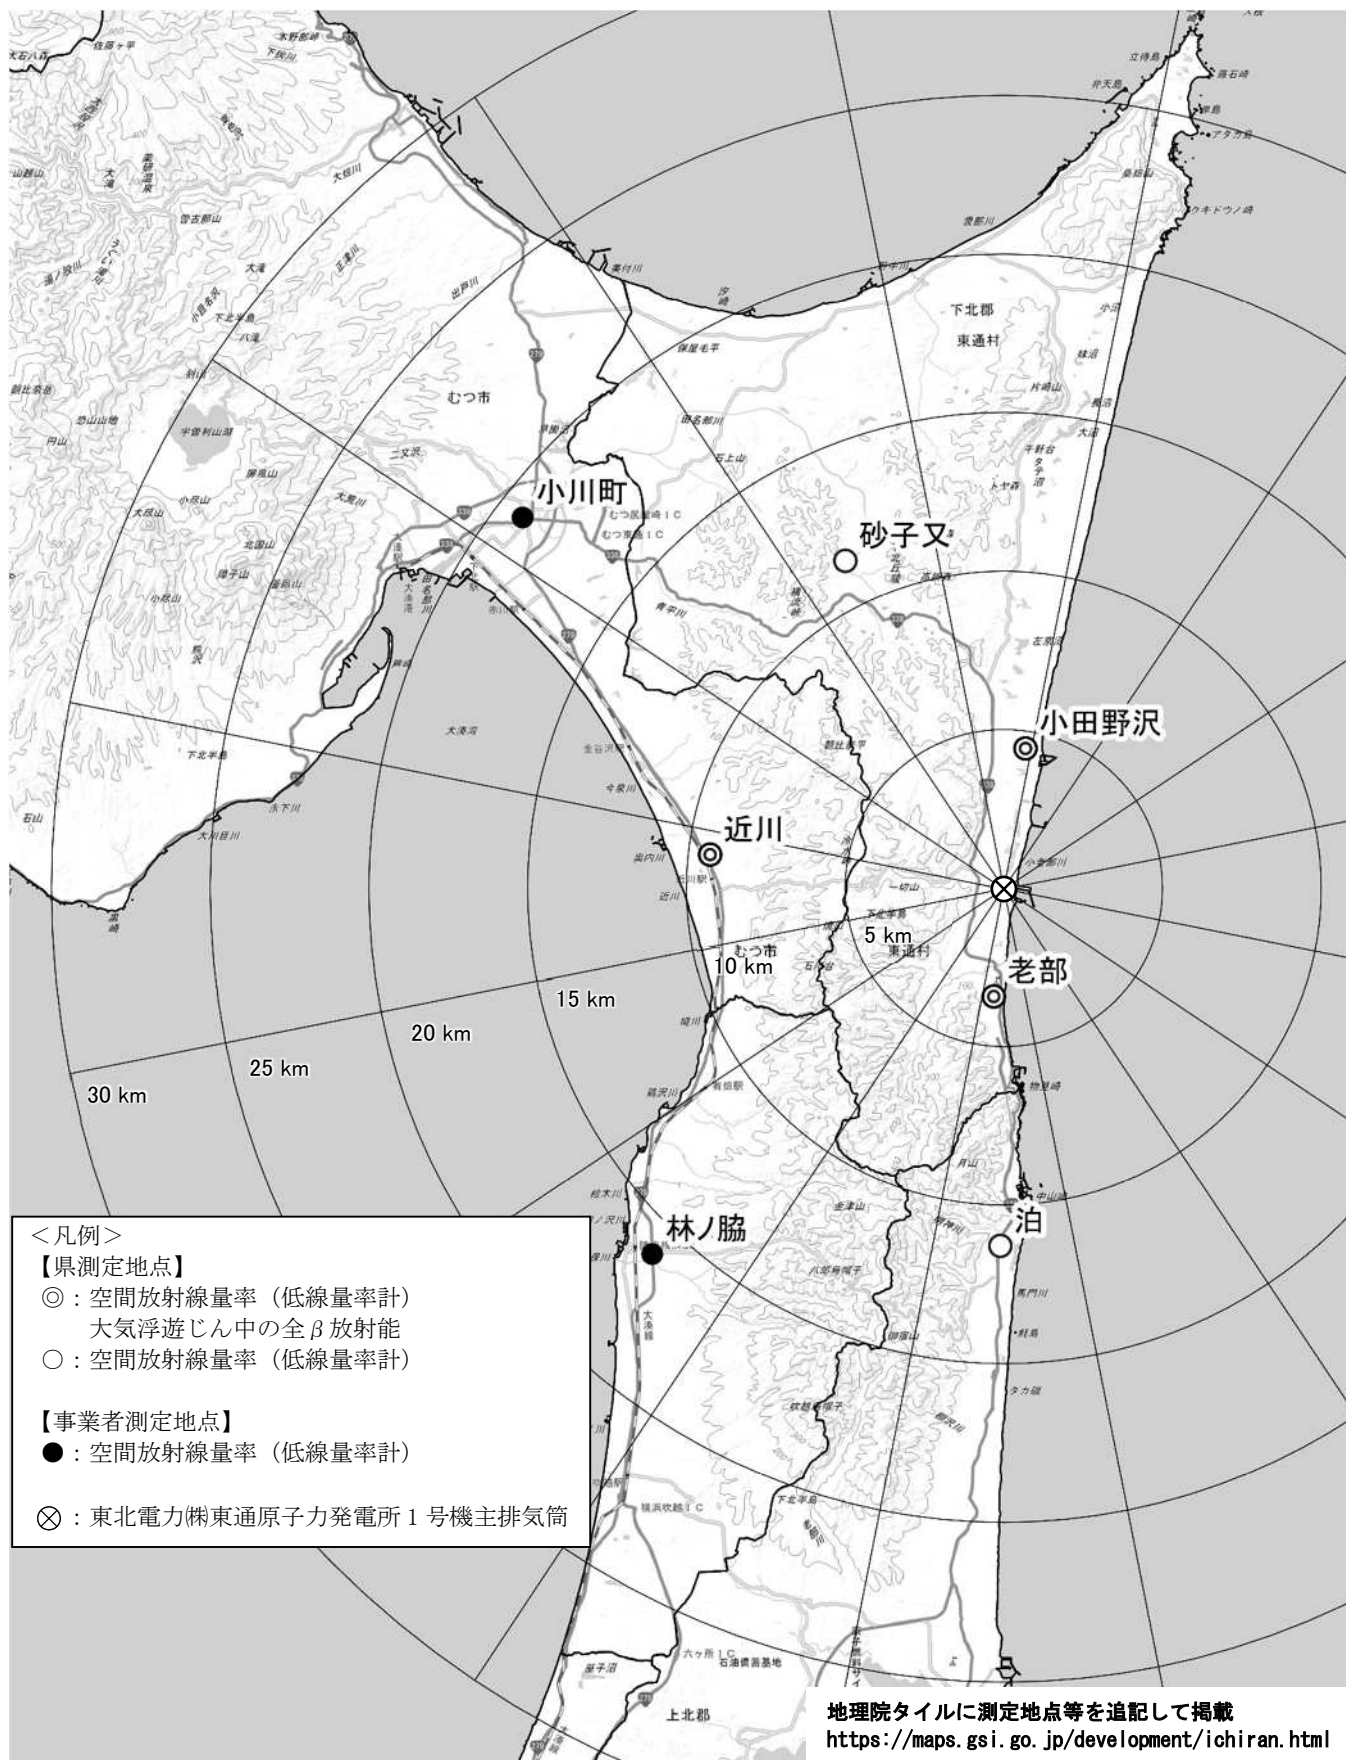


図 2-1 東通原子力発電所に係る空間放射線等の測定地点

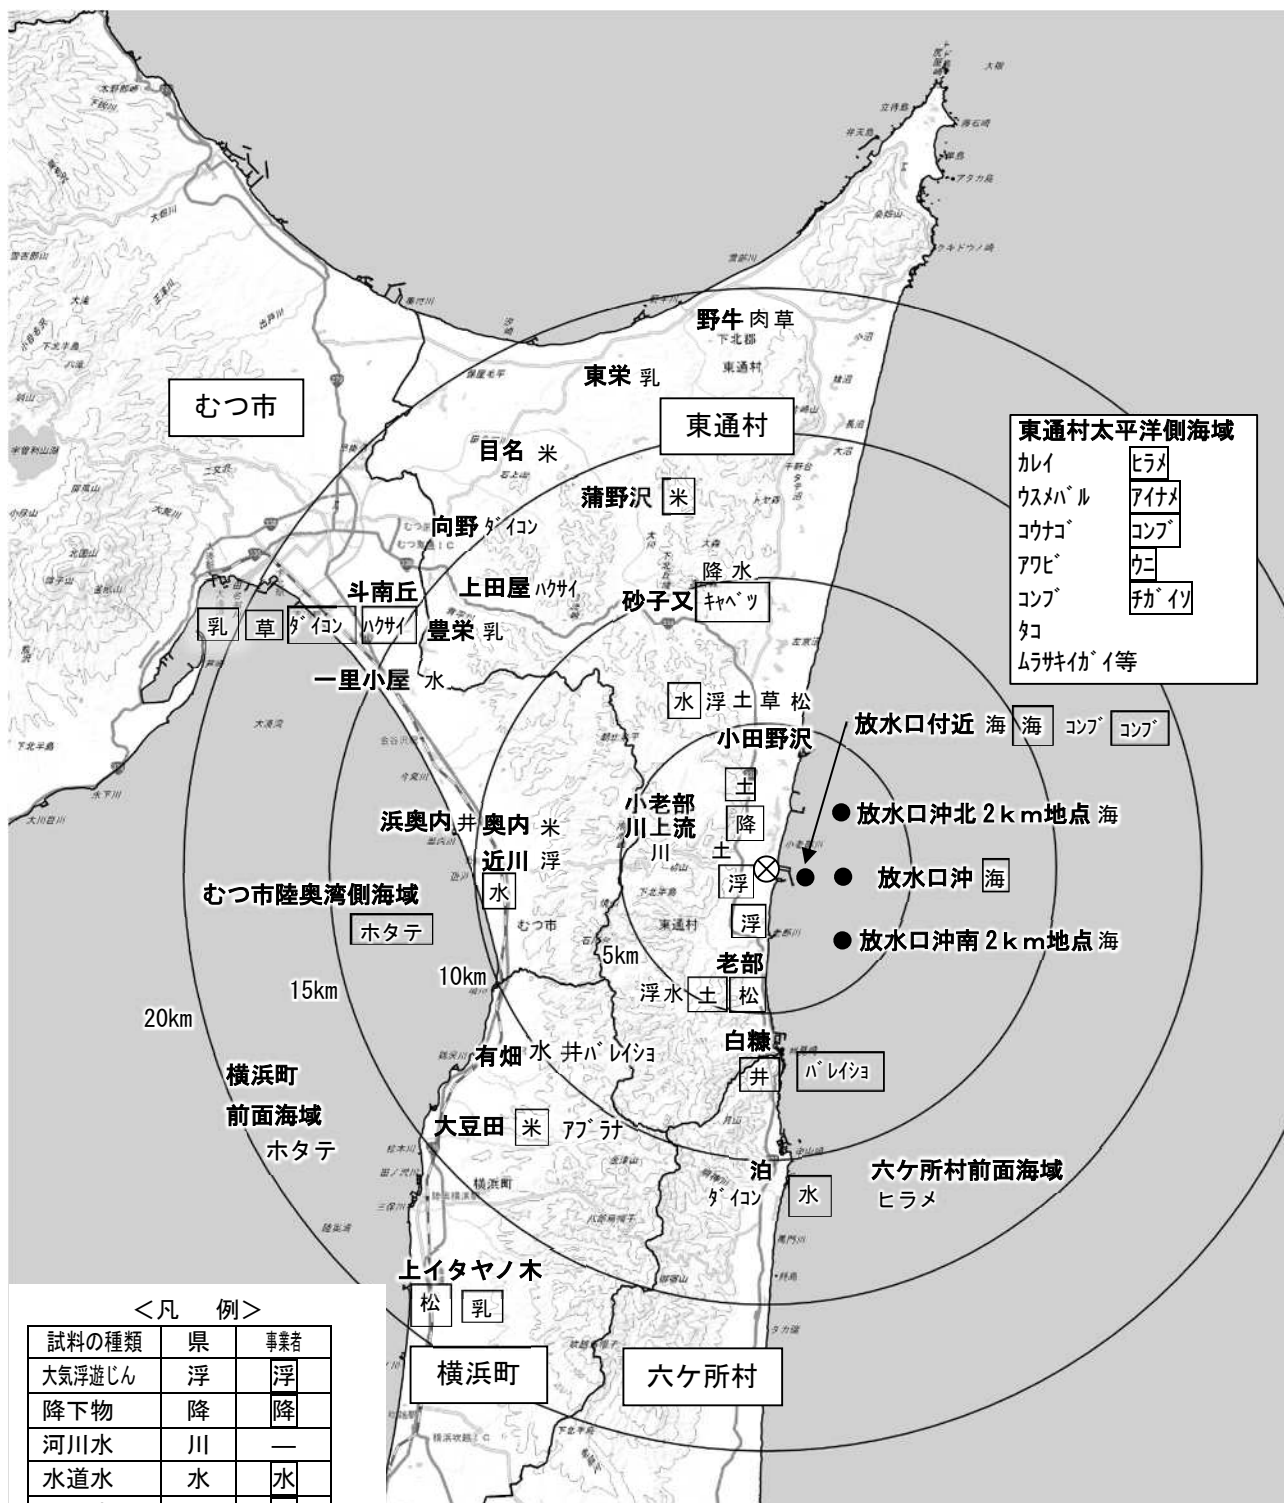

地理院タイルに測定地点等を追記して掲載
<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>

図 2-2 東通原子力発電所に係る環境試料のモニタリング地点



図 2-3 東通原子力発電所に係る「緊急事態が発生した場合への平常時からの備え」を目的とした調査地点（空間放射線量率、環境試料）


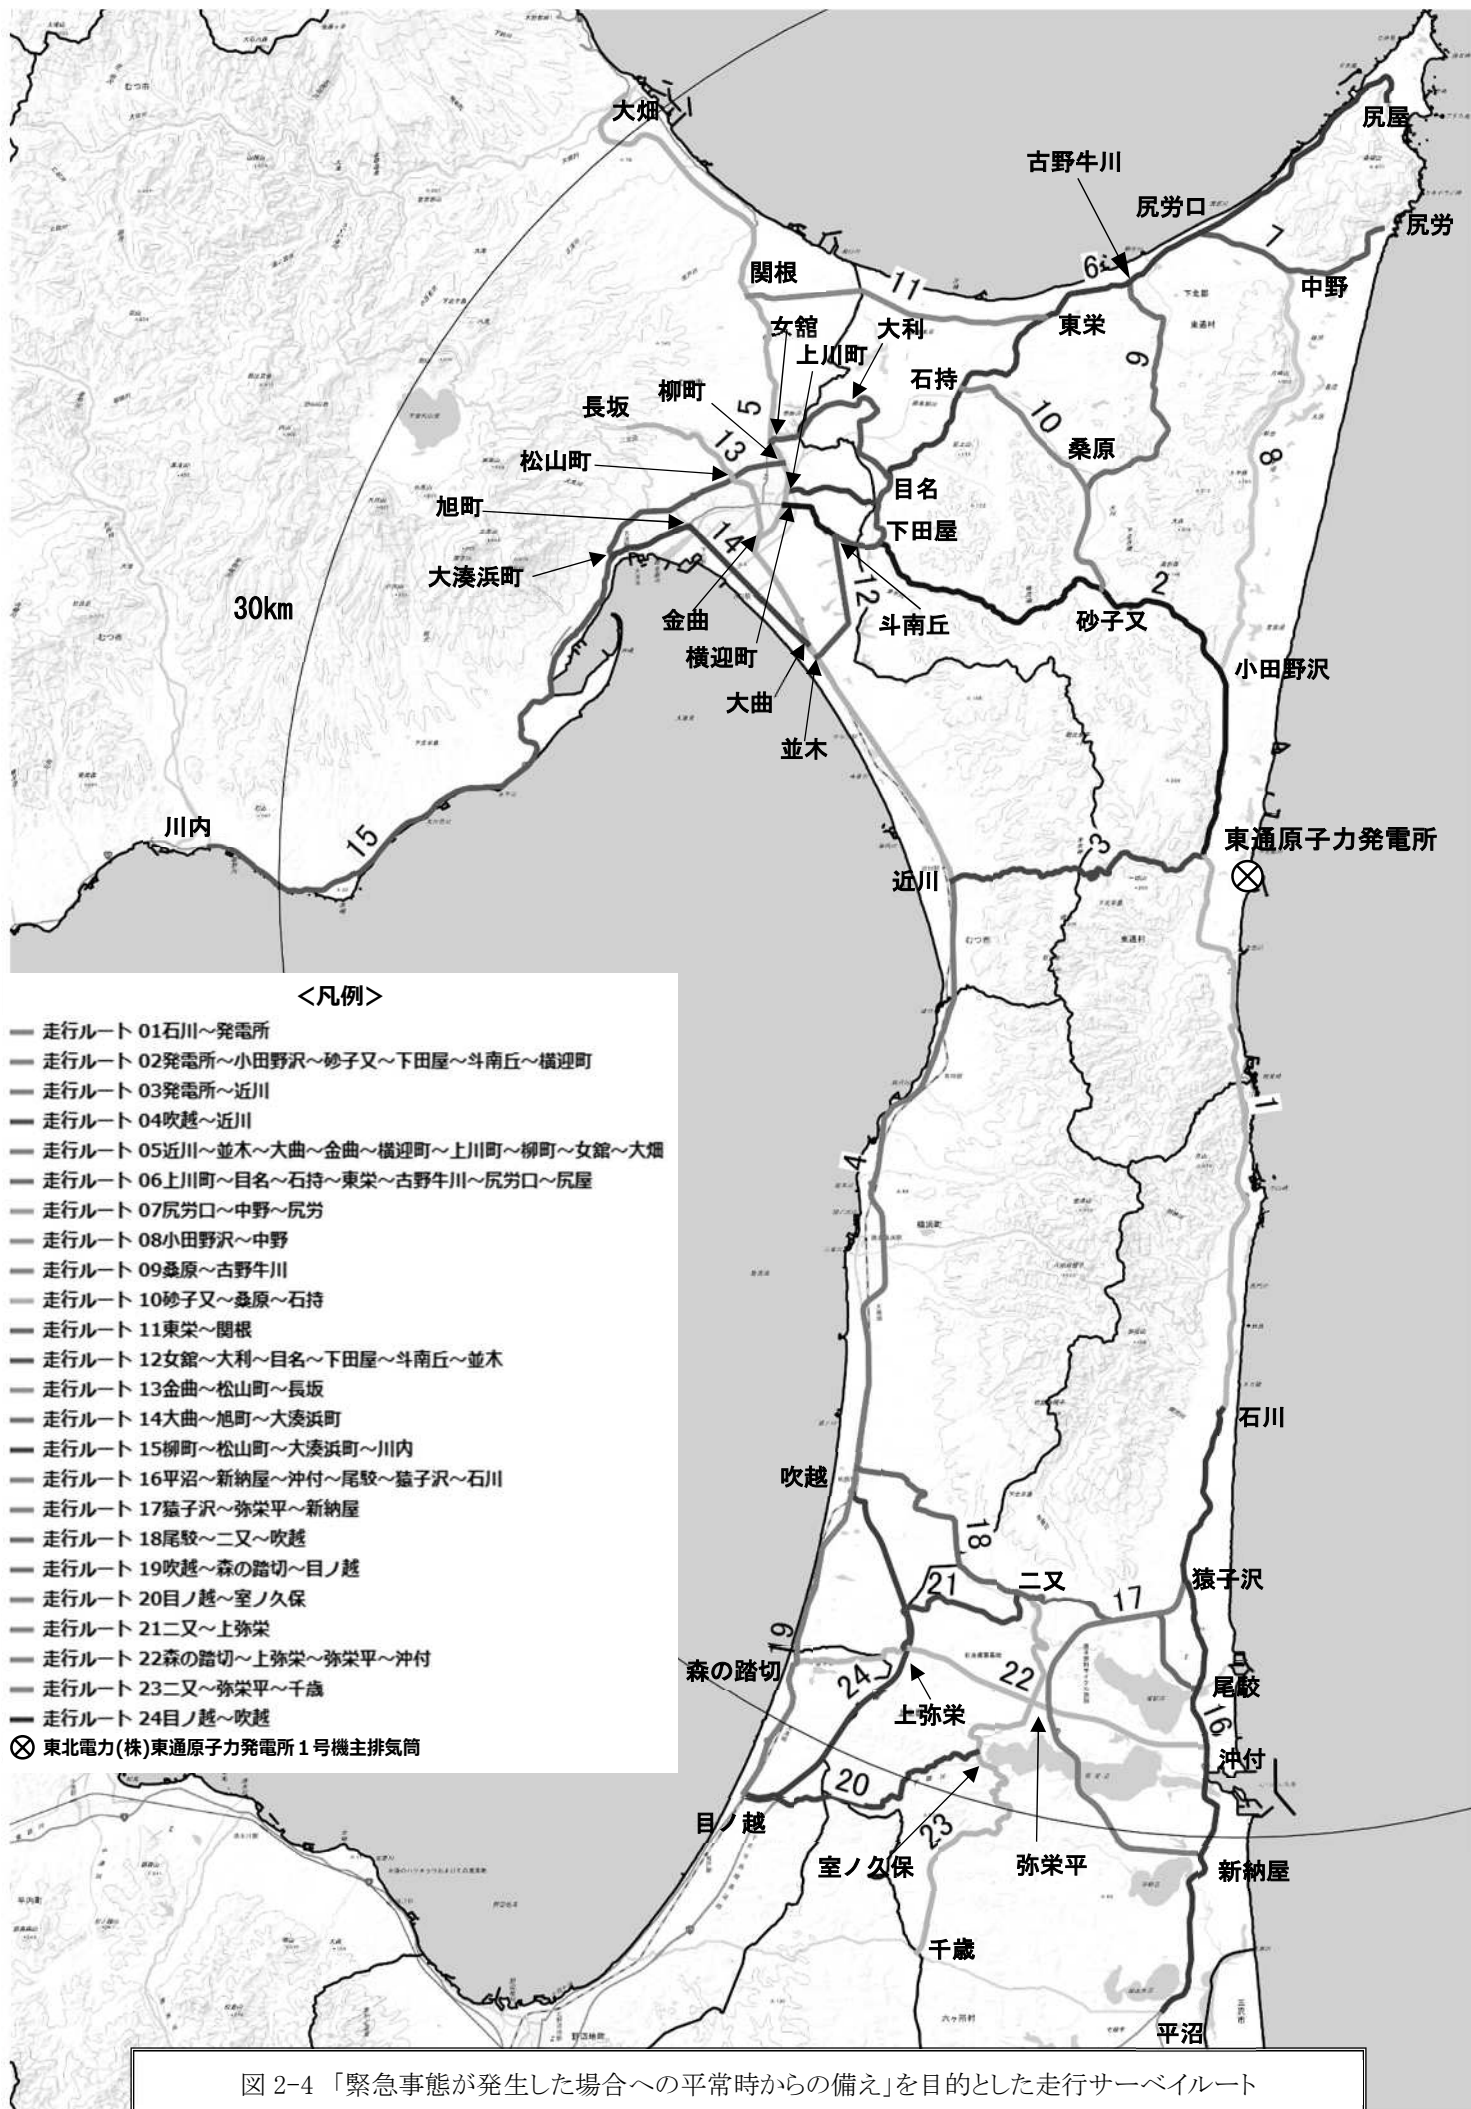


図 2-4 「緊急事態が発生した場合への平常時からの備え」を目的とした走行サーベイルート

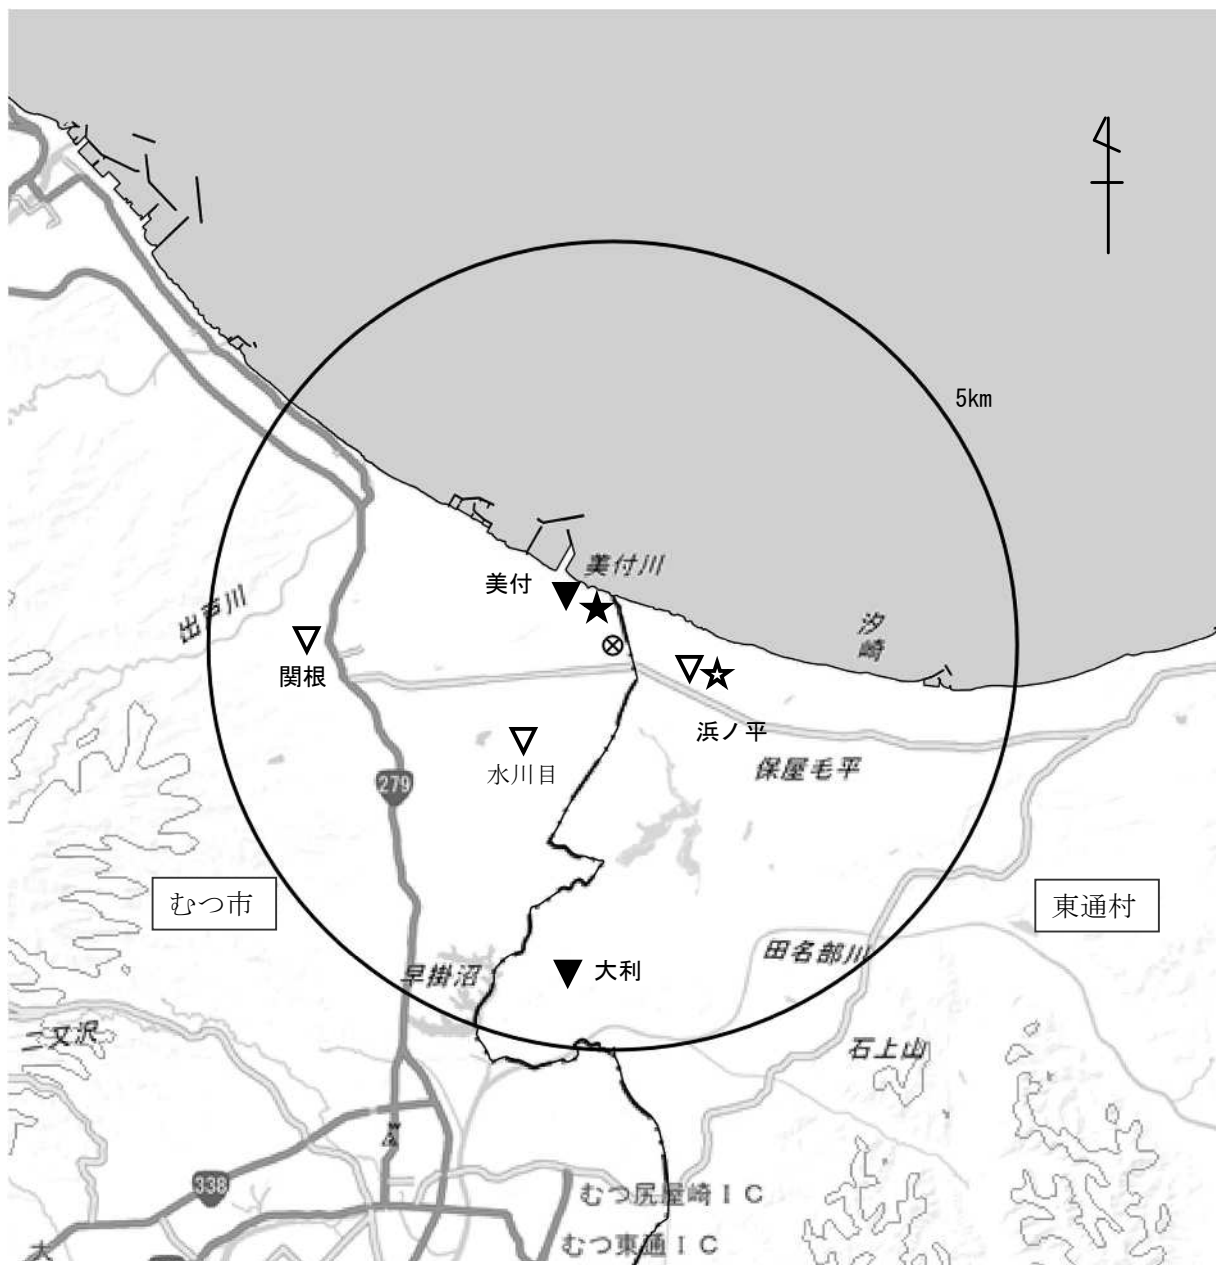

< 凡 例 >

試料の種類	県	事業者
表土	▽	▼
松葉	☆	★

⊗ : リサイクル燃料貯蔵(株)
リサイクル燃料備蓄センター 使用済燃料貯蔵建屋

地理院タイルに測定地点等を追記して記載

<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>

図 3-2 リサイクル燃料備蓄センターに係る環境試料のモニタリング地点

施設の操業・運転状況

(事業者報告)

1. 原子燃料サイクル施設の操業状況

表中の記号

- *： 検出限界未満(放射能の分析)
- **： 分析値が読み取れる限度を下回っている場合(フッ素分析)
- /： 放出実績なし

(1) ウラン濃縮工場の操業状況

① 運転状況及び主要な保守状況(令和7年4月～令和8年3月)

運転状況	運転単位	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月
	RE-1A	※1	※1	※1	※1	※1	※1
	RE-1B	※2	※2	※2	※2	※2	※2
	RE-1C	※3	※3	※3	※3	※3	※3
	RE-1D	※4	※4	※4	※4	※4	※4
	RE-2A			運転中※5			
	RE-2B	※6	※6	※6	※6	※6	※6
	RE-2C	※7	※7	※7	※7	※7	※7
主要な保守状況	定期事業者検査 ・実績なし						
	定期事業者検査 ・UF ₆ 処理設備 ・均質・ブレンディング設備 ・非常用設備						
備考	定期事業者検査 ・UF ₆ 処理設備 ・均質・ブレンディング設備 ・非常用設備 ・放射線監視・測定設備						
	定期事業者検査 ・UF ₆ 処理設備 ・均質・ブレンディング設備 ・非常用設備 ・放射線監視・測定設備						
備考	・運転単位 第一期分(RE-1):150トンSWU/年×4運転単位 第二期分(RE-2):150トンSWU/年×3運転単位						
	※1 RE-1A:生産運転停止中(H12. 4. 3～) ※2 RE-1B:生産運転停止中(H14. 12. 19～) ※3 RE-1C:生産運転停止中(H15. 6. 30～) ※4 RE-1D:生産運転停止中(H17. 11. 30～) ※5 RE-2A:生産運転中 ・150tSWU/年のうち75tSWU/年は、R5年8月25日に 運転開始、R6年7月9日より濃縮ウランの生産開始。 ・150tSWU/年のうち37.5tSWU/年は、R6年7月30日 に運転開始、R7年6月26日より濃縮ウランの生産開始。 ・150tSWU/年のうち37.5tSWU/年は、R6年7月30 日に運転開始、濃縮ウランの生産に向けて準備作業中。 ※6 RE-2B:生産運転停止中(H22. 12. 15～) ※7 RE-2C:生産運転停止中(H20. 2. 12～) (注) 設備使用開始日を示す。						

	運転単位	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月
運転状況	RE-1A	※1	※1	※1	※1	※1	※1
	RE-1B	※2	※2	※2	※2	※2	※2
	RE-1C	※3	※3	※3	※3	※3	※3
	RE-1D	※4	※4	※4	※4	※4	※4
	RE-2A			運転中※5			
	RE-2B	※6	※6	※6	※6	※6	※6
	RE-2C	※7	※7	※7	※7	※7	※7
主要な保守状況	定期事業者検査 ・UF ₆ 処理設備 ・放射線監視・測定設備	定期事業者検査 ・均質・ブレンディング設備 ・UF ₆ 処理設備 ・カスケード設備 ・搬送設備 ・放射線監視・測定設備	定期事業者検査 ・カスケード設備 ・UF ₆ 処理設備 ・均質・ブレンディング設備 ・気体廃棄物の廃棄設備 ・放射線監視・測定設備 ・搬送設備 ・非常用設備	定期事業者検査 ・カスケード設備 ・UF ₆ 処理設備 ・均質・ブレンディング設備 ・放射線監視・測定設備 ・液体廃棄物の廃棄設備 ・非常用設備 ・通信連絡設備	定期事業者検査 ・カスケード設備 ・UF ₆ 処理設備 ・均質・ブレンディング設備 ・放射線監視・測定設備 ・液体廃棄物の廃棄設備 ・非常用設備 ・通信連絡設備	定期事業者検査 ・UF ₆ 処理設備 ・気体廃棄物の廃棄設備 ・非常用設備 ・核燃料物質の検査設備 ・放射線監視・測定設備	定期事業者検査 ・カスケード設備
備考	・運転単位 第一期分(RE-1):150トンSWU/年×4運転単位 第二期分(RE-2):150トンSWU/年×3運転単位						
	※1 RE-1A:運転停止中(H12. 4. 3～)						
	※2 RE-1B:運転停止中(H14. 12. 19～)						
	※3 RE-1C:運転停止中(H15. 6. 30～)						
	※4 RE-1D:運転停止中(H17. 11. 30～)						
	※5 RE-2A:運転中 ・150tSWU/年のうち75tSWU/年は、R5年8月25日に運転開始、R6年7月9日より濃縮ウランの生産開始。 ・150tSWU/年のうち37.5tSWU/年は、R6年7月30日に運転開始、R7年6月26日より濃縮ウランの生産開始。 ・150tSWU/年のうち37.5tSWU/年は、R6年7月30日に運転開始、R7年11月20日に濃縮ウランの生産開始。						
	※6 RE-2B:運転停止中(H22. 12. 15～)						
	※7 RE-2C:運転停止中(H20. 2. 12～)						
	(注) 設備使用開始日を示す。						

② 放射性物質及びフッ素化合物の放出状況(令和7年4月～令和8年3月)

(a)ウラン濃縮施設

放射性廃棄物等の種類		測定の箇所	平均濃度				管理目標値
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
ウラン	気体	排気口 A	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	2×10 ⁻⁸ (Bq/cm ³)
	液体	処理水ピット	＊ (Bq/cm ³)	／ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	／ (Bq/cm ³)	1×10 ⁻³ (Bq/cm ³)
フッ素化合物	気体(HF)	排気口 A	＊ ＊ (mg/m ³)	＊ ＊ (mg/m ³)	＊ ＊ (mg/m ³)	＊ ＊ (mg/m ³)	0.1 (mg/m ³)
	液体(F)	処理水ピット	＊ ＊ (mg/リットル)	／ (mg/リットル)	＊ ＊ (mg/リットル)	／ (mg/リットル)	1 (mg/リットル)
備考		ウランの検出限界濃度は次のとおりである。 気体 :2×10 ⁻⁹ (Bq/cm ³)以下 液体 :1×10 ⁻⁴ (Bq/cm ³)以下 フッ素化合物の測定値の読み取れる限度は次のとおりである。 気体 :4×10 ⁻³ (mg/m ³)以下 液体 :0.1(mg/リットル)					

(b)その他施設(研究開発棟)

放射性廃棄物等の種類		測定の箇所	平均濃度				管理目標値
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
ウラン	気体	排気口 B	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	2×10 ⁻⁸ (Bq/cm ³)
	液体	処理水ピット	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	＊ (Bq/cm ³)	／ (Bq/cm ³)	1×10 ⁻³ (Bq/cm ³)
フッ素化合物	気体(HF)	排気口 B	＊ ＊ (mg/m ³)	＊ ＊ (mg/m ³)	＊ ＊ (mg/m ³)	＊ ＊ (mg/m ³)	0.1 (mg/m ³)
	液体(F)	処理水ピット	＊ ＊ (mg/リットル)	＊ ＊ (mg/リットル)	＊ ＊ (mg/リットル)	／ (mg/リットル)	1 (mg/リットル)
備考		ウランの検出限界濃度は次のとおりである。 気体 :2×10 ⁻⁹ (Bq/cm ³)以下 液体 :1×10 ⁻⁴ (Bq/cm ³)以下 フッ素化合物の測定値の読み取れる限度は次のとおりである。 気体 :4×10 ⁻³ (mg/m ³)以下 液体 :0.1(mg/リットル)					

(2) 低レベル放射性廃棄物埋設センターの操業状況

① 廃棄物受入れ・埋設数量及び主要な保守状況(令和7年4月～令和8年3月)

	第1 四半期				第2 四半期			
	令和7年			四半期 合計	令和7年			四半期 合計
	4月	5月	6月		7月	8月	9月	
受入れ数量	1,800 本	0 本	1,560 本	3,360 本	0 本	0 本	2,712 本	2,712 本
埋設数量	1,432 本	1,656 本	776 本	3,864 本	1,000 本	0 本	1,920 本	2,920 本
主要な 保守状況	実績なし	1号埋設ク レーン吊り 上げ高さ検 査記録(7-C 埋設設備)	3号埋設ク レーン吊り 上げ高さ検 査記録(3号 1埋設設備)		実績なし	実績なし	実績なし	
備考	- 受入れ数量:廃棄体を低レベル廃棄物管理建屋に搬入した本数 - 埋設数量:廃棄体を埋設設備に定置した本数							

	第3 四半期				第4 四半期				合計	前年度末 合計
	令和7 年			四半期 合計	令和8 年			四半期 合計		
	10 月	11 月	12 月		1 月	2 月	3 月			
受入れ数量	680 本	1,000 本	520 本	2,200 本	0 本	2,048 本	3,520 本	5,568 本	13,840 本	373,571 本
									387,411本	
埋設数量	760 本	2,000 本	1,200 本	3,960 本	0 本	2,040 本	1,880 本	3,920 本	14,664 本	370,755 本
									385,419 本	
主要な 保守状況	実績なし	実績なし	実績なし		実績なし	実績なし	実績なし			
備考	・ 合計欄の上段は年度合計、下段は累積合計を示す。 ・ 受入れ数量:廃棄体を低レベル廃棄物管理建屋に搬入した本数 ・ 埋設数量:廃棄体を埋設設備に定置した本数									

② 放射性物質の放出状況(令和7年4月～令和8年3月)

放射性廃棄物の種類		測定の箇所	平均濃度				管理目標値
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
気体	H-3	排気口C	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	5×10^{-4} (Bq/cm ³)
	Co-60	排気口C	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	3×10^{-7} (Bq/cm ³)
	Cs-137	排気口C	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	1×10^{-6} (Bq/cm ³)
液体	H-3	サンプルタンク	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	6×10^0 (Bq/cm ³)
	Co-60	サンプルタンク	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	1×10^{-2} (Bq/cm ³)
	Cs-137	サンプルタンク	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	/ (Bq/cm ³)	7×10^{-3} (Bq/cm ³)
		備考					

③ 地下水中の放射性物質の濃度測定結果(令和7年4月～令和8年3月)

測定の箇所	H-3 (Bq/cm ³)				Co-60 (Bq/cm ³)				Cs-137 (Bq/cm ³)			
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
地下水監視設備(1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
地下水監視設備(2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
地下水監視設備(3)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
地下水監視設備(4)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
地下水監視設備(5)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
地下水監視設備(6)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
地下水監視設備(7)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
法に定める濃度限度	6×10 ¹				2×10 ⁻¹				9×10 ⁻²			
備考	・法に定める濃度限度:「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(令和2年原子力規制委員会告示第7号) 検出限界濃度は次のとおりである。 H-3 :6×10 ⁻¹ (Bq/cm ³)以下 Co-60 :1×10 ⁻³ (Bq/cm ³)以下 Cs-137 :7×10 ⁻⁴ (Bq/cm ³)以下											

(3) 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの運営状況

① 廃棄物受入れ・管理数量及び主要な保守状況(令和7年4月～令和8年3月)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	前年度末合計
ガラス固化体 受入れ数量	0本	0本	0本	0本	0本 1,830本	1,830本
ガラス固化体 管理数量	0本	0本	0本	0本	0本 1,830本	1,830本
主要な保守状況	定期事業者検査 ・実績なし	定期事業者検査 ・換気設備および収納管 排気設備	定期事業者検査 ・放射線管理設備	定期事業者検査 ・ガラス固化体貯蔵設備 ・換気設備および収納管 廃棄設備 ・計測制御設備 ・消防用設備		
備考	・合計欄の上段は年度合計、下段は累積合計を示す。 ・ガラス固化体受入れ数量:ガラス固化体受入建屋に搬入した本数 ・ガラス固化体管理数量:ガラス固化体を貯蔵ピットに収納した本数					

② 放射性物質の放出状況(令和7年4月～令和8年3月)

放射性廃棄物の種類		測定の 箇所	平均濃度				管理目標値
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
気体	放射性ルテニウム	排気口D	* (Bq/cm ³)	* (Bq/cm ³)	* (Bq/cm ³)	* (Bq/cm ³)	1×10 ⁻⁷ (Bq/cm ³)
	放射性セシウム	排気口D	* (Bq/cm ³)	* (Bq/cm ³)	* (Bq/cm ³)	* (Bq/cm ³)	9×10 ⁻⁷ (Bq/cm ³)
備考		検出限界濃度は次に示すとおりである。 放射性ルテニウム :1×10 ⁻⁸ (Bq/cm ³)以下 放射性セシウム :4×10 ⁻⁹ (Bq/cm ³)以下					

(4) 再処理工場の操業状況

① 使用済燃料受入れ量、再処理量及び在庫量(貯蔵数量)並びに主要な保守状況(令和7年4月～令和8年3月)

		第1四半期	第2四半期
受入れ量	PWR 燃料	0 体	0 体
		0 トン U	0 トン U
	BWR 燃料	0 体	0 体
		0 トン U	0 トン U
再処理量	PWR 燃料	0 体	0 体
		0 トン U	0 トン U
	BWR 燃料	0 体	0 体
		0 トン U	0 トン U
在庫量 (四半期末)	PWR 燃料	3,486 体	3,486 体
		約 1,484 トン U	約 1,484 トン U
	BWR 燃料	8,583 体	8,583 体
		約 1,484 トン U	約 1,484 トン U
主要な保守状況	定期事業者検査 実績なし 再処理施設本体の自主検査等 せん断処理・溶解廃ガス処理設備、前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、前処理建屋換気設備、プルトニウム精製設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝設備、安全冷却水系、非常用所内電源系統、放射線管理施設		定期事業者検査 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備、使用済燃料受入れ設備の計測制御系、使用済燃料貯蔵設備の計測制御系、その他再処理設備の附属施設の計測制御系 再処理施設本体の自主検査等 分離施設、分離設備、分配設備、精製施設、ウラン・プルトニウム混合脱硝設備、プルトニウム精製設備、ウラン脱硝設備、酸及び溶媒の回収施設、第2酸回収系、精製建屋塔槽類廃ガス処理設備、高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備、高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備、安全蒸気系、安全圧縮空気系、安全冷却水系、漏えい検知装置等、放射線管理施設、その他再処理設備の附属施設
備考	・使用済燃料のウラン量は、照射前金属ウラン質量換算とする。		

		第3 四半期	第4 四半期	合計	前年度末合計
受入 れ量	PWR 燃料	0 体	0 体	0 体	3,942 体
				3,942 体	
		0 トン U	0 トン U	0 トン U	約 1,690 トン U
				約 1,690 トン U	
	BWR 燃料	0 体	0 体	0 体	9,829 体
				9,829 体	
再処 理量	PWR 燃料	0 トン U	0 トン U	0 トン U	約 1,703 トン U
				約 1,703 トン U	
		0 体	0 体	0 体	456 体
				456 体	
	BWR 燃料	0 トン U	0 トン U	0 トン U	約 206 トン U
				約 206 トン U	
在庫 量 四半期末	PWR 燃料	3,486 体	3,486 体	3,486 体	3,486 体
		約 1,484 トン U	約 1,484 トン U	約 1,484 トン U	約 1,484 トン U
	BWR 燃料	8,583 体	8,583 体	8,583 体	8,583 体
		約 1,484 トン U	約 1,484 トン U	約 1,484 トン U	約 1,484 トン U
主要な保守状況		定期事業者検査 その他再処理設備の附属施設の計測制御系、補給水設備、使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備、放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系、低レベル廃液処理設備 再処理施設本体の自主検査等 せん断処理設備及び溶解槽設備、せん断処理・溶解廃ガス処理設備、溶解槽設備、分離設備、分離施設、分配設備、精製施設、脱硝施設、ウラン・プルトニウム混合脱硝設備、プルトニウム精製設備、前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、分離建屋塔槽類廃ガス処理設備、分離建屋換気設備、高レベル廃液濃縮設備、酸及び溶媒の回収施設、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備、高レベル廃液ガラス固化設備、高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備、高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備、高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備、液体廃棄物の廃棄施設、制御建屋中央制御室換気設備、固体廃棄物の廃棄施設、漏えい検知装置等、放射線管理施設、その他再処理設備の附属施設	定期事業者検査 使用済燃料貯蔵設備の計測制御系、その他再処理設備の附属施設の計測制御系、プール水冷却系、換気設備、放射線監視設備、動力装置及び非常用動力装置 再処理施設本体の自主検査等 せん断処理設備及び溶解槽設備、分離設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝設備、高レベル廃液ガラス固化設備、分離建屋塔槽類廃ガス処理設備、精製建屋塔槽類廃ガス処理設備、精製建屋換気設備、固体廃棄物の廃棄施設、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設、分離建屋換気設備、非常用所内電源系統		
備考		・使用済燃料のウラン量は、照射前金属ウラン質量換算とする。 ・合計欄の上段は年度合計、下段は累積合計を示し、在庫量については年度末の在庫量を示す。 ・端数処理した値のため、年度合計(トン U)は各四半期を加えた数値と、累積合計(トン U)では、前年度末合計に年度合計を加えた数値と必ずしも一致しない。 ・受入れ量及び再処理量のウラン量については端数処理しているため、必ずしも一致しない。			

② 製品の生産量(実績)(令和7年4月～令和8年3月)

	生産量	
	ウラン製品 (ウラン酸化物製品)	プルトニウム製品 (ウラン・プルトニウム混合酸化物製品)
第1四半期	0 トン U	0 kg
第2四半期	0 トン U	0 kg
第3四半期	0 トン U	0 kg
第4四半期	0 トン U	0 kg
年度合計	0 トン U	0 kg
累計	約 366 トン U	約 6,658 kg
備考	・ウラン製品量は、ウラン酸化物製品の金属ウラン質量換算とする。なお、ウラン試験に用いた金属ウラン(51.7トンU)は、ウラン製品には含めていない。 ・プルトニウム製品量は、ウラン・プルトニウム混合酸化物の金属ウラン及び金属プルトニウムの合計質量換算とする。 ・四半期及び年度合計の生産量については端数処理しているため、必ずしも一致しない。	

③ 放射性物質の放出状況(令和7年4月～令和8年3月)


(a) 放射性液体廃棄物の放射性物質の放出量

核種 (測定箇所)	放出量					年間放出 管理目標値
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年度合計	
H-3 (放出前貯槽)	3.6×10^9 (Bq)	2.2×10^9 (Bq)	1.0×10^9 (Bq)	1.6×10^9 (Bq)	8.5×10^9 (Bq)	1.8×10^{16} (Bq)
I-129 (放出前貯槽)	8.0×10^5 (Bq)	2.6×10^5 (Bq)	2.3×10^6 (Bq)	* (Bq)	3.4×10^6 (Bq)	4.3×10^{10} (Bq)
I-131 (放出前貯槽)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	1.7×10^{11} (Bq)
その他α線を 放出する核種 (放出前貯槽)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	3.8×10^9 (Bq)
その他α線を 放出しない核種 (放出前貯槽)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	2.1×10^{11} (Bq)
備考	放射性物質の放出量(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm³)に排水量(cm³)を乗じて求めている。 検出限界濃度は次に示すとおりである。 H-3 : 2×10^{-1}(Bq/cm³)以下 I-129 : 2×10^{-3}(Bq/cm³)以下 I-131 : 2×10^{-2}(Bq/cm³)以下 その他α線を放出する核種 : 4×10^{-3}(Bq/cm³)以下 その他α線を放出しない核種 : 4×10^{-2}(Bq/cm³)以下					

(b)放射性気体廃棄物の放射性物質の放出量

核種 (測定箇所)	放出量					年間放出 管理目標値
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	年度合計	
Kr-85 (排気口 E, F)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	3.3×10^{17} (Bq)
H-3 (排気口 E, F, G)	6.4×10^9 (Bq)	* (Bq)	4.3×10^9 (Bq)	7.0×10^9 (Bq)	1.8×10^{10} (Bq)	1.9×10^{15} (Bq)
C-14 (排気口 F)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	5.2×10^{13} (Bq)
I-129 (排気口 E, F)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	1.1×10^{10} (Bq)
I-131 (排気口 F)	* (Bq)	6.9×10^5 (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	6.9×10^5 (Bq)	1.7×10^{10} (Bq)
その他 α 線を 放出する核種 (排気口 E, F, G)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	3.3×10^8 (Bq)
その他 α 線を 放出しない核種 (排気口 E, F, G)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	9.4×10^{10} (Bq)
備考	放射性物質の放出量(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm³)に排気量(cm³)を乗じて求めている。 排気口 E は、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒、ハル・エンドピース及び第 1 ガラス固化体貯蔵建屋換気筒、使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒の排気口であり、これらのうちいずれかの排気口で測定している核種について放出量を記載している。 検出限界濃度は次に示すとおりである。 Kr-85 : 2×10^{-2} (Bq/cm³)以下 H-3 : 4×10^{-5} (Bq/cm³)以下 C-14 : 4×10^{-5} (Bq/cm³)以下 I-129 : 4×10^{-8} (Bq/cm³)以下 I-131 : 7×10^{-9} (Bq/cm³)以下 その他 α 線を放出する核種 : 4×10^{-10} (Bq/cm³)以下 その他 α 線を放出しない核種 : 4×10^{-9} (Bq/cm³)以下					

図 原子燃料サイクル施設の排気口、排水口、放出口及び地下水監視設備位置図

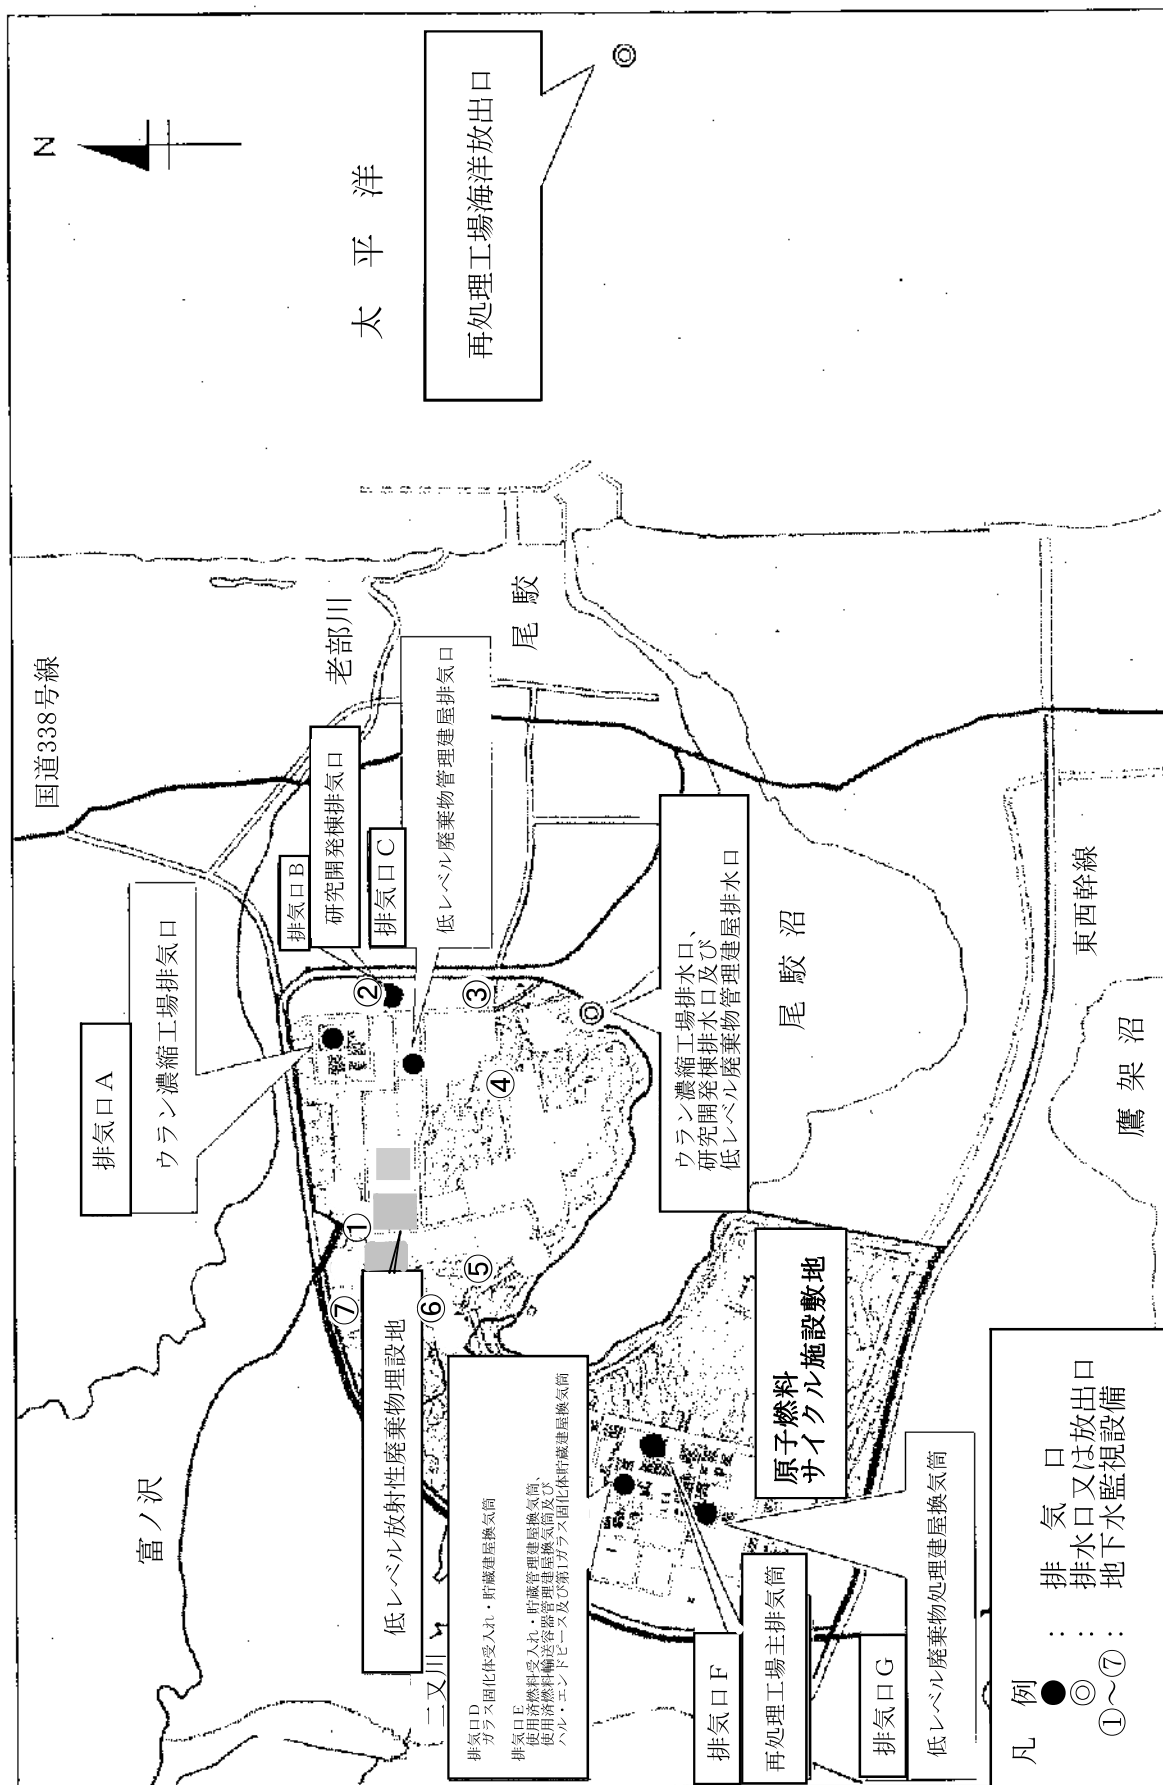


2. 東通原子力発電所の運転状況

表中の記号

- *： 検出限界未満(放射能の分析)
- /： 放出実績なし

(1) 発電所の運転保守状況 (令和7年4月～令和8年3月)

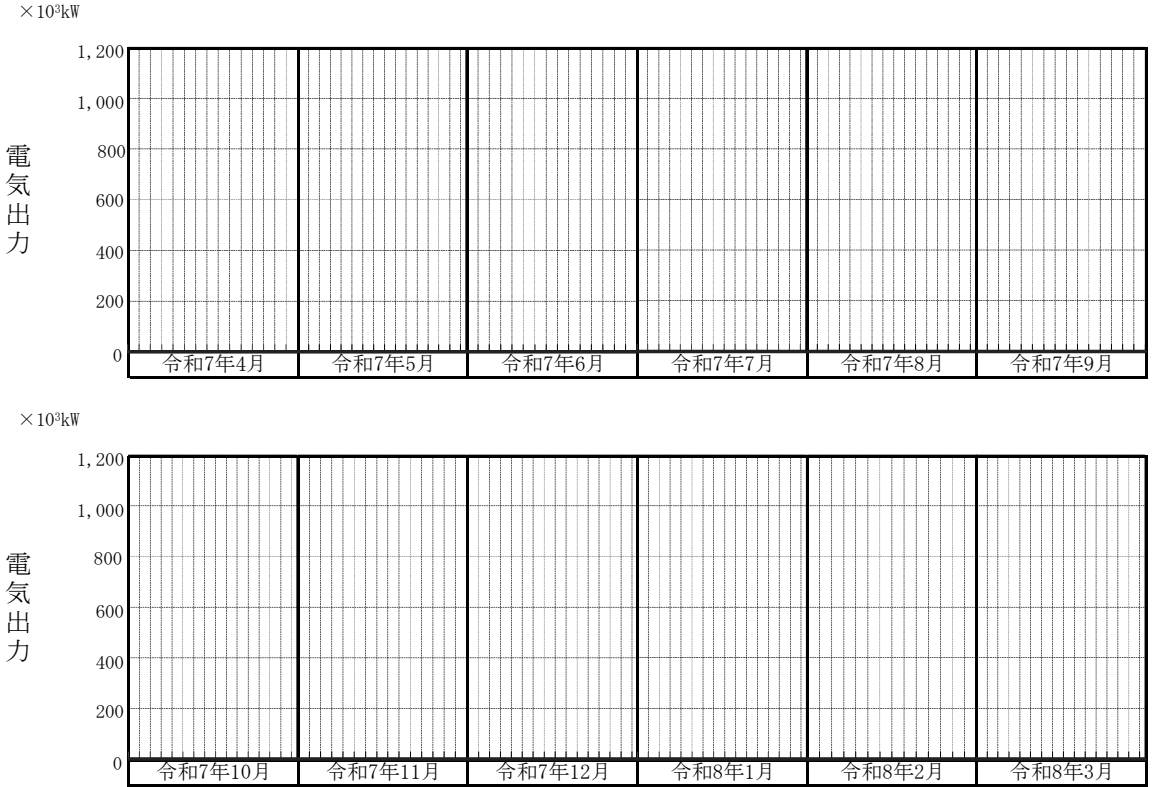運 転 状 況	× 10³kW  電気出力 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和7年8月 令和7年9月 × 10³kW 電気出力 令和7年10月 令和7年11月 令和7年12月 令和8年1月 令和8年2月 令和8年3月
主 要 な 保 守 状 況	○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく定期事業者検査 (第4回定期事業者検査) 原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、蒸気タービン本体、 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ○原子力災害対策特別措置法に基づく定期点検 モニタリングポスト
備 考	

(2)放射性物質の放出状況 (令和7年4月～令和8年3月)

① 放射性気体廃棄物の放射性物質の放出量

核 種 (測定の箇所)	放 出 量					年間放出 管理目標値
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年 度	
希 ガ ス (排気筒)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	1.2×10^{15} (Bq)
I-131 (排気筒)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	2.0×10^{10} (Bq)
H-3 (排気筒)	2.7×10^9 (Bq)	5.2×10^9 (Bq)	3.8×10^9 (Bq)	3.3×10^9 (Bq)	1.5×10^{10} (Bq)	
備 考	・放射性物質の放出量(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排気量(cm ³)を乗じて求めている。 ・H-3は「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」の評価対象核種ではないため、管理目標値を定めていない。 ・検出限界濃度は次に示すとおりである。 希ガス : 2×10^{-2} (Bq/cm ³)以下 I-131 : 7×10^{-9} (Bq/cm ³)以下 H-3 : 4×10^{-5} (Bq/cm ³)以下					

② 放射性液体廃棄物の放射性物質の放出量

核 種 (測定の箇所)	放 出 量					年間放出 管理目標値
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年 度	
H-3を除く 全放射能 (サンプルタンク)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	* (Bq)	3.7×10^9 (Bq)
H-3 (サンプルタンク)	9.2×10^8 (Bq)	* (Bq)	4.3×10^8 (Bq)	6.9×10^8 (Bq)	2.0×10^9 (Bq)	
備 考	・放射性物質の放出量(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排水量(cm ³)を乗じて求めている。 ・H-3は「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」の評価対象核種ではないため、管理目標値を定めていない。 ・検出限界濃度は次に示すとおりである。 H-3を除く全放射能 : 2×10^{-2} (Bq/cm ³)以下 (Co-60で代表した) H-3 : 2×10^{-1} (Bq/cm ³)以下					

3. リサイクル燃料備蓄センター操業状況

(1) 使用済燃料受入れ量及び貯蔵量並びに主要な保守状況(令和7年4月～令和8年3月)

		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	前年度末合計
受入れ量	PWR キャスク	0 基	0 基	0 基	0 基	0 基	0 基
	PWR 燃料	0 体	0 体	0 体	0 体	0 体	0 体
		0 トンU	0 トンU	0 トンU	0 トンU	0 トンU	0 トンU
	BWR キャスク	0 基	0 基	2 基	0 基	2 基	1 基
	BWR 燃料	0 体	0 体	138 体	0 体	138 体	69 体
		0 トンU	0 トンU	約24 トンU	0 トンU	約24 トンU	約12 トンU
貯蔵量（ 四半期末）	PWR キャスク	0 基	0 基	0 基	0 基	0 基	0 基
	PWR 燃料	0 体	0 体	0 体	0 体	0 体	0 体
		0 トンU	0 トンU	0 トンU	0 トンU	0 トンU	0 トンU
	BWR キャスク	0 基	0 基	2 基	0 基	3 基	1 基
	BWR 燃料	0 体	0 体	138 体	0 体	207 体	69 体
		0 トンU	0 トンU	約24 トンU	0 トンU	約36 トンU	約12 トンU
主要な保守状況		・定期事業者検査実績なし	・第1回定期事業者検査実施中(2025年8月18日開始)	・第1回定期事業者検査実施中(2025年11月5日終了)	・第2回定期事業者検査実施中(2026年2月16日開始)		
備考		・使用済燃料のウラン量は、照射前金属ウラン質量換算とする。 ・合計欄の受入れ量は年度合計、貯蔵量(四半期末)は年度末の累積合計を示す。 ・端数処理した値のため、年度合計(トンU)は各四半期を加えた数値と、累積合計(トンU)では、前年度末合計に年度合計を加えた数値と必ずしも一致しない。 ・受入れ量及び貯蔵量のウラン量については端数処理しているため、必ずしも一致しない。					

過去の原子力施設環境放射線調査報告書の訂正

過去の原子力施設環境放射線調査報告書の訂正

令和6年度及び令和7年度の報告書に誤記が確認されたため、以下のとおり訂正します。
これらの訂正により、これまでの評価結果が変わらないことを確認しています。

令和6年度

報告書	ページ	該当部分	誤	正
年度報	5	2 調査結果 (2)環境試料中の放射能 ①大気浮遊じん中の全α及び全β放射能 表1-2 大気浮遊じん中の全α及び全β放射能測定結果	(単位:mBq/m ³)	(単位:Bq/m ³)

令和7年度

報告書	ページ	該当部分																																																																										
第2四半期報	20	表2-3 γ線放出核種分析結果 表中県実施分の総検体数、表中県実施分のコンブの検体数及び測定値																																																																										
		<table><tr><th colspan="3" rowspan="3">試料の種類</th><th rowspan="3">単位</th><th rowspan="3">定量 下限値</th><th colspan="4">セシウム-137</th><th rowspan="3">平常の変 動幅</th></tr><tr><th colspan="2">県</th><th colspan="2">事業者</th></tr><tr><th>検体数</th><th>測定値</th><th>検体数</th><th>測定値</th></tr><tr><td rowspan="6">誤</td><td rowspan="6">生物 指標</td><td colspan="2">ホタテ</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">コンブ</td><td>△</td><td>△</td><td>1</td><td>ND</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">タコ</td><td>△</td><td>△</td><td>-</td><td>-</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">ウニ</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>ND</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">チガイソ</td><td>-</td><td>-</td><td>△</td><td>△</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">ムラサキイガイ</td><td>1</td><td>ND</td><td>-</td><td>-</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>-</td><td>-</td><td>30</td><td>-</td><td>27</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	試料の種類			単位	定量 下限値	セシウム-137				平常の変 動幅	県		事業者		検体数	測定値	検体数	測定値	誤	生物 指標	ホタテ				△	△	△	△		コンブ		△	△	1	ND	ND	タコ		△	△	-	-	ND	ウニ		-	-	1	ND	ND	チガイソ		-	-	△	△	ND	ムラサキイガイ		1	ND	-	-	ND	計			-	-	30	-	27	-	-
試料の種類								単位	定量 下限値	セシウム-137				平常の変 動幅																																																														
										県			事業者																																																															
			検体数	測定値	検体数	測定値																																																																						
誤	生物 指標	ホタテ				△	△	△	△																																																																			
		コンブ				△	△	1	ND	ND																																																																		
		タコ				△	△	-	-	ND																																																																		
		ウニ				-	-	1	ND	ND																																																																		
		チガイソ				-	-	△	△	ND																																																																		
		ムラサキイガイ				1	ND	-	-	ND																																																																		
計			-	-	30	-	27	-	-																																																																			
正		<table><tr><th colspan="3" rowspan="3">試料の種類</th><th rowspan="3">単位</th><th rowspan="3">定量 下限値</th><th colspan="4">セシウム-137</th><th rowspan="3">平常の変 動幅</th></tr><tr><th colspan="2">県</th><th colspan="2">事業者</th></tr><tr><th>検体数</th><th>測定値</th><th>検体数</th><th>測定値</th></tr><tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">生物 指標</td><td colspan="2">ホタテ</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">コンブ</td><td>2</td><td>ND</td><td>1</td><td>ND</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">タコ</td><td>△</td><td>△</td><td>-</td><td>-</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">ウニ</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>ND</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">チガイソ</td><td>-</td><td>-</td><td>△</td><td>△</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="2">ムラサキイガイ</td><td>1</td><td>ND</td><td>-</td><td>-</td><td>ND</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>-</td><td>-</td><td>32</td><td>-</td><td>27</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	試料の種類			単位	定量 下限値	セシウム-137				平常の変 動幅	県		事業者		検体数	測定値	検体数	測定値		生物 指標	ホタテ				△	△	△	△		コンブ		2	ND	1	ND	ND	タコ		△	△	-	-	ND	ウニ		-	-	1	ND	ND	チガイソ		-	-	△	△	ND	ムラサキイガイ		1	ND	-	-	ND	計			-	-	32	-	27	-	-
		試料の種類						単位	定量 下限値	セシウム-137				平常の変 動幅																																																														
県										事業者																																																																		
検体数	測定値				検体数	測定値																																																																						
	生物 指標	ホタテ				△	△	△	△																																																																			
		コンブ				2	ND	1	ND	ND																																																																		
		タコ				△	△	-	-	ND																																																																		
		ウニ				-	-	1	ND	ND																																																																		
		チガイソ				-	-	△	△	ND																																																																		
		ムラサキイガイ				1	ND	-	-	ND																																																																		
計			-	-	32	-	27	-	-																																																																			

参考

青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議設置要綱

(設置)

第1条 原子燃料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイクル燃料備蓄センター（以下「原子力施設」という。）周辺における安全確保及び環境保全に資するため、青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議（以下「監視評価会議」という。）を設置する。

(所管事項)

第2条 監視評価会議は、次に掲げる事項を所管する。

- 一 原子力施設に係る環境放射線等のモニタリングに関すること
- 二 東通原子力発電所に係る温排水の調査に関すること
- 三 原子力施設に係る安全性に関すること
- 四 前各号に掲げる事項を所管する上で必要な事項に関すること

(委員の構成)

第3条 監視評価会議は、学識経験者等80名以内の委員をもって構成し、会長及び副会長2名を置く。

2 会長は、知事がこれにあたり、副会長は第一順位の副知事及び評価委員会の会議の議長がこれにあたる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

- 一 学識経験者（専門家）
- 二 学識経験者（有識者）
- 三 青森県議会議員
- 四 六ヶ所村、東通村、むつ市、三沢市、野辺地町、横浜町、東北町、大間町、風間浦村及び佐井村（以下「関係市町村」という。）の長
- 五 関係市町村議会の長
- 六 関係団体の長又はその長が指名する職員
- 七 青森県職員

4 委員（会長たる知事を除く。）は、知事が委嘱又は任命する。

5 委員の任期は2年以内とする。

6 委員が任期の途中で欠けたときは、その後任として委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、監視評価会議を代表する。

2 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときは、次の順序によりその職務を代理する。

- 一 第一順位の副知事である副会長
- 二 評価委員会の会議の議長である副会長

(会議)

第5条 監視評価会議に評価委員会及び監視委員会を置き、会議は各々の委員会によるもの又は委員全員によるもの（以下「合同会議」という。）とし、それぞれ必要の都度、会長が招集する。

2 評価委員会は、第3条第3項第1号に掲げる委員をもって構成し、第2条に規定する所管事項に係る専門的・技術的な事項について検討・評価を行うものとする。

3 監視委員会は、第3条第3項第1号に掲げる委員のうち会長が指名する4名以内の委員及び第3条第3項第2号から第7号に掲げる委員をもって構成し、評価委員会において検討・評価した結果に係る確認及び監視評価会議の所管事項全般に係る提言等を行うものとする。

4 評価委員会の会議の議長及び副議長2名は、同委員会の委員の互選によってこれを定めることとし、監視委員会の会議及び合同会議の議長は、会長がこれに当たる。

(運営等に関する事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、監視評価会議の運営等に関して必要な事項については、会長が定める。

(事務局)

第7条 監視評価会議の事務（評価委員会の開催に関する事務を除く）は、青森県危機管理局原子力安全対策課において処理し、評価委員会の開催に関する事務は、青森県原子力センターにおいて処理する。

附則（令和7年3月7日）

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(会議開催状況)

令和 7 年度第 3 回青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議
評価委員会(令和 7 年度第 1 四半期報 評価)
令和 7 年 10 月 23 日(青森市)

令和 7 年度第 4 回青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議
評価委員会(令和 7 年度第 2 四半期報 評価)
令和 8 年 2 月 4 日(青森市)

令和 8 年度第 1 回青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議
評価委員会(令和 7 年度第 3 四半期報 評価)
令和 8 年 5 月 14 日(青森市)

令和 8 年度第 2 回青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議
評価委員会(令和 7 年度第 4 四半期報及び令和 7 年度報 評価)
令和 8 年 7 月 31 日(青森市)

令和 8 年度青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議
監視委員会(令和 7 年度報 報告)
令和 8 年 9 月 1 日(青森市)

青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議委員名簿

(R8. 8月現在)

区 分	氏 名	職 名	備 考
(1) 学識経験者 (専門家) 20名	青 木 昌 彦	弘前大学大学院 医学研究科 放射線腫瘍学講座 教授	
	浅 野 智 宏	元(公財)放射線影響協会 研究参与	
	阿 波 稔	八戸工業大学大学院 工学研究科 教授	
	安 藤 麻里子	(国研)日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 環境動態研究グループ 研究主幹	
	池 内 嘉 宏	元(公財)日本分析センター 理事	
	植 田 真 司	(公財)環境科学技術研究所 環境影響研究部 部長	
	恩 田 裕 一	筑波大学 放射線・アイソトープ地球システム研究センター センター長、教授	
	片 桐 裕 実	元(国研)日本原子力研究開発機構 安全研究・防災支援部門 原子力緊急時支援・研修センター長	
	吉 川 貴 志	(公財)海洋生物環境研究所 中央研究所 研究企画グループマネージャー	
	佐 藤 学	八戸工業大学大学院 工学研究科 教授	
	志 知 亮	(国研)日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 副所長	
	信 山 克 義	八戸工業大学大学院 工学研究科 教授	
	田 上 恵 子	(国研)量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 計測・線量評価部 生活圏核種移行研究グループ グループリーダー	
	塚 田 祥 文	(公財)環境科学技術研究所 理事長	
	床 次 真 司	弘前大学・副学長(被ばく・防災、国際連携担当)、 被ばく医療総合研究所・教授	
	野 村 浩 貴	(公財)海洋生物環境研究所 中央研究所 柏崎支所長	
	久 松 俊 一	(公財)環境科学技術研究所 理事長アドバイザー	副会長 評価委員会議長
	藤 原 英 司	(国研)農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境研究部門 化学物質リスク研究領域 環境RIモニタリンググループ グループ長	
	山 澤 弘 実	名古屋大学 名誉教授	
	山 田 正 俊	(公財)海洋生物環境研究所 フェロー	

区 分	氏 名	職 名	備 考
(2) 学識経験者 (有識者) 9名	坂 本 とめ子	東通村連合婦人会 会長	
	加 藤 徳 子	消費生活アドバイザー	
	齋 藤 文 兵	日本労働組合総連合会 青森県連合会 副会長	
	田 村 ヒトミ	六ヶ所村地域連合婦人会 副会長	
	後 藤 厚 子	青森公立大学 地域連携センター 専任研究員	
	日 景 弥 生	日景弥生経済研究所きらり代表/弘前大学名誉教授	
	松 山 恵里子	大間町女性団体連絡協議会 理事	
	山 崎 輝美子	特定非営利活動法人 GEMBU 理事	
	和 田 榮 子	むつ市大畑町婦人会 会長	
(3) 青 森 県 議会議員 2名	工 藤 慎 康	青森県議会議長	
	森 内 之 保留	青森県議会 建設危機管理委員長	
(4) 関係市町村長 10名	橋 本 隆 春	六ヶ所村長	
	畑 中 稔 朗	東通村長	
	小 檜 山 吉 紀	三沢市長	
	山 本 知 也	むつ市長	
	野 村 秀 雄	野辺地町長	
	石 橋 勝 大	横浜町長	
	長 久 保 耕 治	東北町長	
	野 崎 尚 文	大間町長	
	富 岡 宏	風間浦村長	
	太 田 直 樹	佐井村長	
(5) 関係市町村 議会の長 10名	鳥 山 義 隆	六ヶ所村議会議長	
	川 端 一 松	東通村議会議長	
	瀬 崎 雅 弘	三沢市議会議長	
	富 岡 幸 夫	むつ市議会議長	
	岡 山 義 廣	野辺地町議会議長	
	杉 山 和 彦	横浜町議会議長	
	田 嶋 悟	東北町議会議長	
	石 戸 秀 雄	大間町議会議長	
	能 登 勝 彦	風間浦村議会議長	
	竹 内 修	佐井村議会議長	

区 分	氏 名	職 名	備 考
(6) 関係団体の長 又は長が指名 する職員 19名	おくでら よしゆき 奥 寺 良 之	(公社)青森県医師会 副会長	
	くらはし じゅんぞう 倉 橋 純 造	青森県商工会議所連合会 会長	
	にき はるみ 二 木 春 美	青森県漁業協同組合連合会 代表理事会長	
	のろ ふみと 野 呂 文 人	青森県農業協同組合中央会 常務理事	
	てんま かずひろ 天 間 一 博	ゆうき青森農業協同組合 代表理事組合長	
	とざわ やすひろ 斗 澤 康 広	十和田おいらせ農業協同組合 代表理事専務	
	なかむら よしのぶ 中 村 義 信	泊漁業協同組合 代表理事	
	とりやべ しんいち 鳥谷部 信 一	六ヶ所村海水漁業協同組合 代表理事組合長	
	はしもと りきお 橋 本 利喜雄	六ヶ所村漁業協同組合 代表理事組合長	
	にしやま ちゅういち 西 山 忠 一	老部川内水面漁業協同組合 代表理事組合長	
	かわむら としひろ 川 村 敏 博	小田野沢漁業協同組合 代表理事組合長	
	たけばやし まさし 竹 林 雅 史	猿ヶ森漁業協同組合 代表理事組合長	
	むかい ゆうき 向 井 祐 樹	尻労漁業協同組合 代表理事組合長	
	やまだ あきら 山 田 晃	白糠漁業協同組合 代表理事組合長	
	くまがい たくじ 熊 谷 拓 治	八戸漁業指導協会 会長理事	
	たおいち はるお 種 市 治雄	六ヶ所村商工会 会長	
	こでら しょうた 小 寺 将 太	東通村商工会 会長	
	なりた しろう 成 田 士 郎	関根浜漁業協同組合 代表理事組合長	
	うちだ だいすけ 内 田 大 輔	むつ商工会議所 会頭	
(7) 青森県職員 7名	みやした そういちろう 宮 下 宗一郎	青森県知事	会 長
	おくた ただお 奥 田 忠 雄	青森県副知事	副会長
	おおた けい 大 田 圭	青森県副知事	
	とよしま のぶゆき 豊 島 信 幸	青森県環境エネルギー部長	
	やなた うしお 築 田 潮	青森県危機管理局長	
	あきの けい 秋 野 桂	青森県健康医療福祉部長	
	くりばやし ゆたか 栗 林 豊	青森県農林水産部長	

原子力施設環境放射線調査報告書

(令和7年度報)

令和8年8月 発行

編集・発行 青森県原子力センター

〒039-3215 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎400番地1

電話 0175-74-2251

ホームページURL

<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/g-center/center-home.html>